

V.1101/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1101/A1

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Yonu Taşından 30x40cmxserbest Boy Ortalama 20-25 Cm. Derinlikte Yatay Ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı İle Düz Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	446,43	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	855,53	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	1114,76	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	551,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-2	895,69	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.1101/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

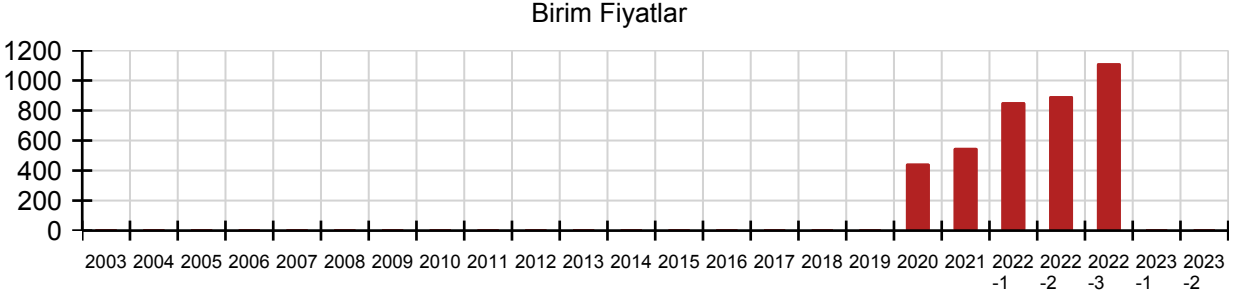

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, kaba yonu taşla yatay ve düşey derzli ortalama 20-25 cm derinlikte 30X40cmXserbest boy düz kaplama yapılması, taş yüzlerinin köşe kenarları gönyesinde olarak sivri murçla veya kalın dişli el tarađı ile işlenmesi, alt ve üst yatak sathının tamamının, şakuli derz yüzlerinin en az taş derinliđinin 1/3 miktarının gönyesinde olarak yine sivri murçla veya kalın dişli el tarađı ile işlenmesi, bu şekilde hazırlanmış kaba yonu taşlarla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz teşkili ve V.0130B puzolan katkılı horasan harçla ve sıralar terazisinde olarak kaplama yapılması, derzlere derz kalınlıđı kadar çeşitli çıta konulması, kaplama arkalarının Poz no: V.0130B de belirtilen puzolan katkılı horasan harçla boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT: Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1, V.0227/02B1, V.0227/04B1, V.0227/05B1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

NOT: Derz yapılması poza dahildir.

V.1101/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/B		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (alt tabaka için)	m ³	0,090000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	13,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay Ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.