

## V.1101/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1101/A3

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Yonu Taşından 30x40xserbest Boy Ortalama 30-35 Cm. Derinlikte Yatay Ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı İle Düz Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	657,34	0,00	0,00
2022-1	1258,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1639,89	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1312,48	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	812,25	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.1101/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

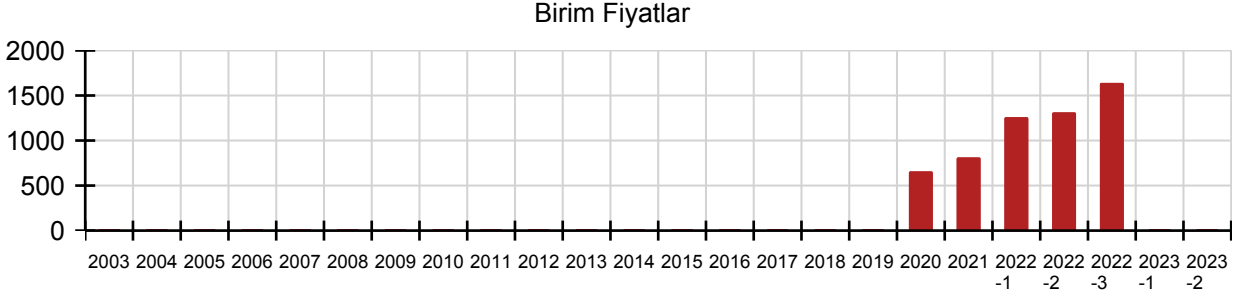

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, kaba yonu taşla yatay ve düşey derzli ortalama 30-35 derinlikte 30X40Xserbest boy düz kaplama yapılması, taş yüzlerinin köşe kenarları gönyesinde olarak sivri murçla veya kalın dişli el tarağı ile işlenmesi, alt ve üst yatak sathının tamamının, şakuli derz yüzlerinin en az taş derinliğinin 1/3 miktarının gönyesinde olarak yine sivri murçla veya kalın dişli el tarağı ile işlenmesi, bu şekilde hazırlanmış kaba yonu taşlarla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz teşkili ve V.0130B puzolan katkı horasan harçla ve sıralar terazisinde olarak kaplama yapılması, derzlere derz kalınlığı kadar çeşitli çıta konulması, kaplama arkalarının Poz no: V.0130B de belirtilen puzolan katkı horasan harçla boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT: Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1, V.0227/02B1, V.0227/04B1, V.0227/05B1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

NOT: Derz yapılması poza dahildir.

## V.1101/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/B		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (alt tabaka için)	m <sup>3</sup>	0,120000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	19,500000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay Ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.