

V.2116/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2116/C2

Tanımı Kavisli Satihta Puzolan Katkılı Harç İle Tesviye Betonu Dökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	4179,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	1494,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	1719,11	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1989,19	0,00	0,00
2023-1	2891,50	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1005,20	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	828,01	0,00	0,00

V.2116/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

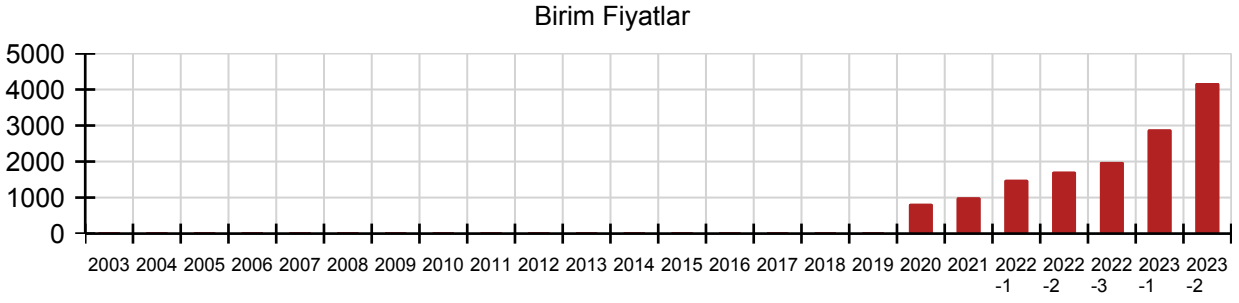

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış kavisli dam satırlarda poz no V.0104/D de tanımlı puzolan katkılı kireç harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesi, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdelenmesi, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2116/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/D		Puzolan katkılı orta ve düşük dayanımlı duvar harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	1,000000
04.V001/1		Su	m ³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.