

## KTK-1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1816/1

**Tanımı** Yonu Taşı Yüzeylerde Kanal Ve Deliklere Kurşun Dökülmesi

**Birimi** kg

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	11,45	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2017	17,27	0,00	0,00
2019	27,14	0,00	0,00

## KTK-1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

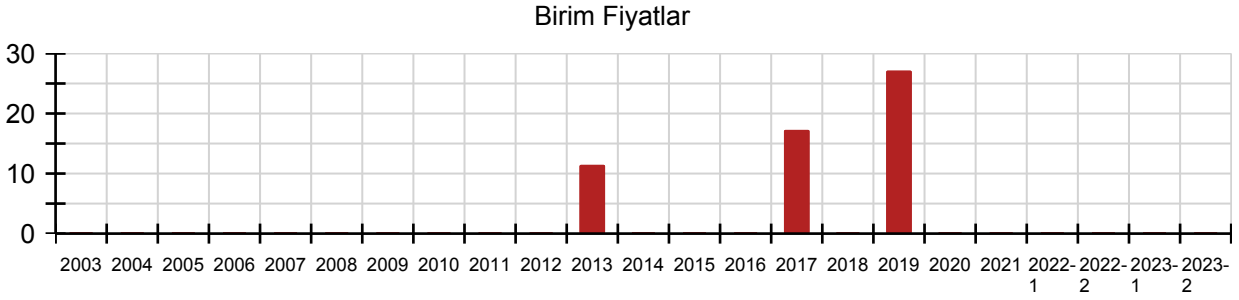

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Tarihi Köprüler kitabında tarif edilen esaslar dahilindeyonu taşı yüzeylerde kanal ve deliklere kurşundökülmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, idarece verilecek talimata ve şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun olarak kurşunun temini, yüklenmesi, işbaşına taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, önceden açılmış taş yüzeyindeki deliklerin varsa toz, nem vb. yabancı maddelerden temizlenmesi, kurşunun eritilmesi, pasasının alınması, projesinde gösterilen ölçülerde açılmış deliklere bir defada dökülmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden hesap edilen delik hacmine dökülen kurşunun kg cinsinden ağırlığıdır.

(1) Kurşunun eritilmesi işlemi termostatlı kazanlarda yapılacaktır.

(2) Kurşun 400 C0 ısıtılarak eritilecek, üzerindeki pasa alındıktan sonra 370-380 C0 derecede ve bir defada dökülecektir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.