

## KTK-0322/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0322/2</b>
<b>Tanımı</b>	Moloz Taşı Korkuluk Sökülmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	114,75	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2017	77,07	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	98,79	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	75,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## KTK-0322/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

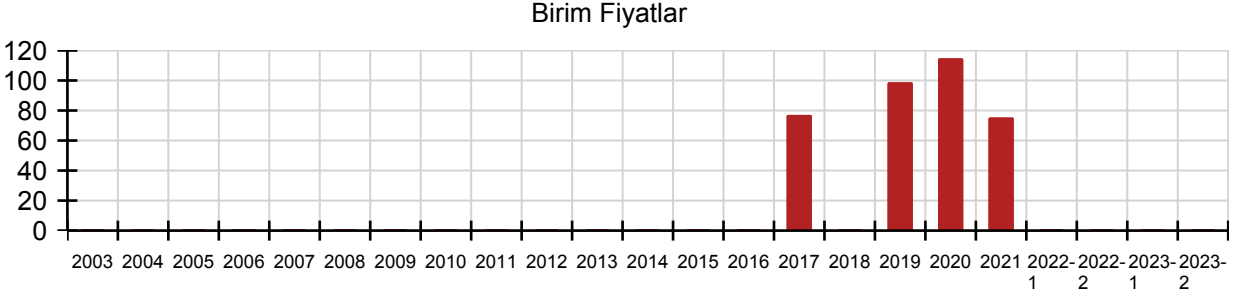

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak moloz taşı korkuluk sökülmesi.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli moloz taşı korkuluğun söküm öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, sökülen imalatın indirilmesi sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması, taşınan zarar verilmeden varsa kurşun ve kenet-zıvana demirinin ayrılması, tekrar kullanılabilir durumda olanlar da dahil sökülen bütün taşların vasıtalarla yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalarla yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Yoktur.

**Ölçü:**

Sökülen moloz taşı korkuluğun dış yüzünün m2 cinsinden alanıdır.

(1) Poz KTK-0307/1 (1)'deki esaslar dahilinde zarar verilen her beher m2 korkuluk taşı bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.

## KTK-0322/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.