

KTK-1107/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1107/1

Tanımı Yonu Taşından (Ortalama 50-70 Cm Derinlikte) Eğri Veya Farisilli Kaplama Yapılması İşYonu
Taşından (Ortalama 50-70 Cm Derinlikte) Eğri Veya Farisilli Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	636,93	0,00	0,00
2019	1439,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	398,58	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	5874,85	0,00	0,00
2020	1417,43	0,00	0,00
2021	1715,33	0,00	0,00

KTK-1107/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

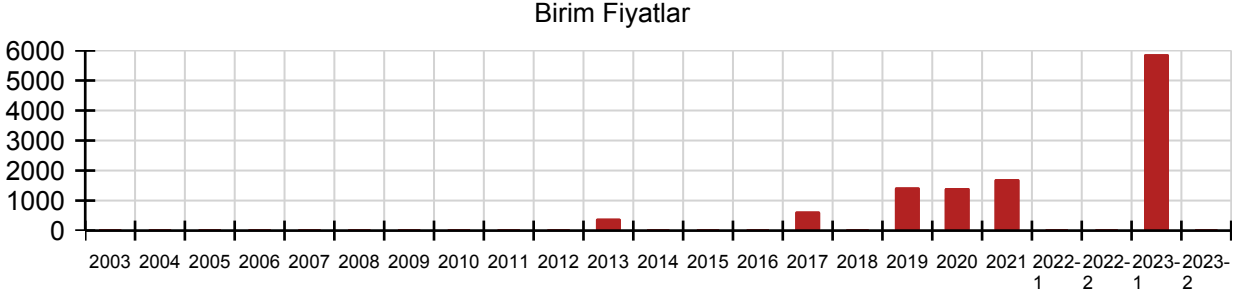

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından ortalama 50-70 cm derinlikte eğri kaplama yapılması işçiliği. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Poz KTK-1104/A8 şartlarıyla yonu taşından ortalama 50-70 cm derinlikte eğri kaplama yapılması işçiliği, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü: Poz KTK-1104/A8'deki gibidir.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taşın cinsine göre KTK-0227/1, KTK-0227/2, KTK-0227/3, KTK-0227/4 pozlarından uygun olanından ödenir.

KTK-1107/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.