

## KTK-0817/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0817/1</b>
<b>Tanımı</b>	Yonu Taşı İle Düz Veya Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	41,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	76,94	0,00	0,00
2021	255,70	0,00	0,00
2019	102,51	0,00	0,00
2020	206,76	0,00	0,00
2023-1	899,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## KTK-0817/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

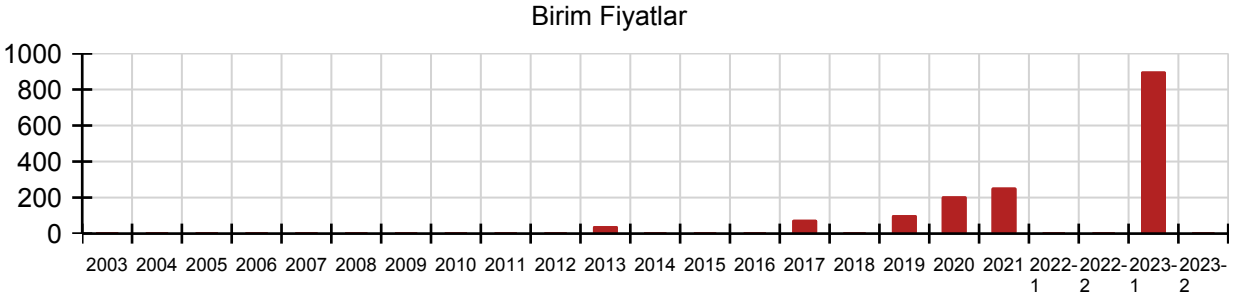

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve yonu taşı ile düz veya kavisli döşeme yapılması işçiliği.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak 5-8 cm arası kalınlıkta tesviye harcı yapılmış zemin üzerine Yonu Taşı İle Düz Veya Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği, en az 15 cm kalınlıkta düz veya kavisli yonu taşı hazırlanması; taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalacak 5 cm'lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, döşeme harcına oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi; horasan harcıyla tesviye tabakası üzerine konulan taşların terazisine getirilerek geçici kaba derzlerinin yapılması; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Yonu taşı bedeli ve nakli, yonu taşına yüz açılması, derz yapılması.

**Ölçü:**

Yerine konulan döşeme kaplamasının üst yüzünün m<sup>2</sup> cinsinden alanıdır.

(1) Yüz açma işlemi idarece verilecek talimata uygun olarak tarafından belirlenecek taşçı alkontreti (murç, mucarta, tarak vb.) ile ve elle yapılacaktır.

(2) Poz KTK-0815/1 (1)'deki gibidir.

## KTK-0817/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.