

77.110.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.110.1004 (P-076)

Tanımı Her iki yüzeyde 12,5 mm. kalınlığında tek plaka alçı duvar levhası ile 10 cm. kalınlığında kablo kanallı bölme duvar yapılması

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 92,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 301,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 209,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 164,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 102,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 112,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 137,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 504,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 951,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1479,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 147,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 243,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 470,45 | 0,00 | 0,00 |

77.110.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

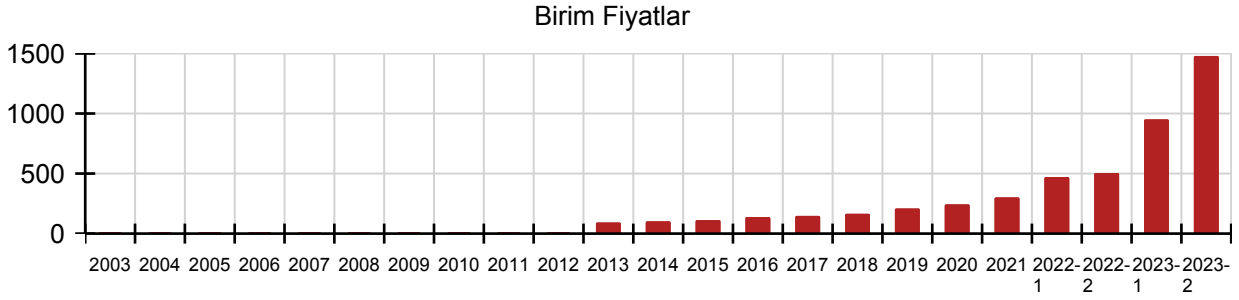

Yapım Şartları

Projesine göre 10 cm kalınlığında her iki yüzde 12.5 mm kalınlığında tek plaka alçı duvar levhası ile kablo kanallı bölme duvarı yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.110.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.240.5583 | | 12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha | m ² | 2,100000 |
| 10.200.1301 | 04.276 | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg | 3,200000 |
| 10.310.1251 | | Ses yutma katsayısı (ortalama) > 0,80 olan, Bölme Duvar, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb. Diğer Detaylarda Kullanılan Taşyünü Levhalar | m ³ | 0,052500 |
| 10.240.5583 | | 12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha | m ² | 0,100000 |
| | | (YALITIM VE DERZ BANDI, DÜBEL BORA ZAN VİDA, DERZ ALÇISI MALZEMENİN | | |
| | | İşçilik | | |
| | | GALVANİZLİ SACIN BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI | | |
| 10.100.1018 | 01.018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 2,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,500000 |
| | | ALÇI DUVAR LEVHASININ KESİLMESİ VE YERİNE KONULMASI, SATI H İŞLEMLERİNİN YAPILMASI | | |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.