

## 77.110.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.110.1022 (PK\_D\_16)

**Tanımı** 30 x 60 cm seramik duvar kaplaması yapılması (y.26.007/410-b)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	87,68	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	154,83	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	98,30	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	78,14	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 77.110.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

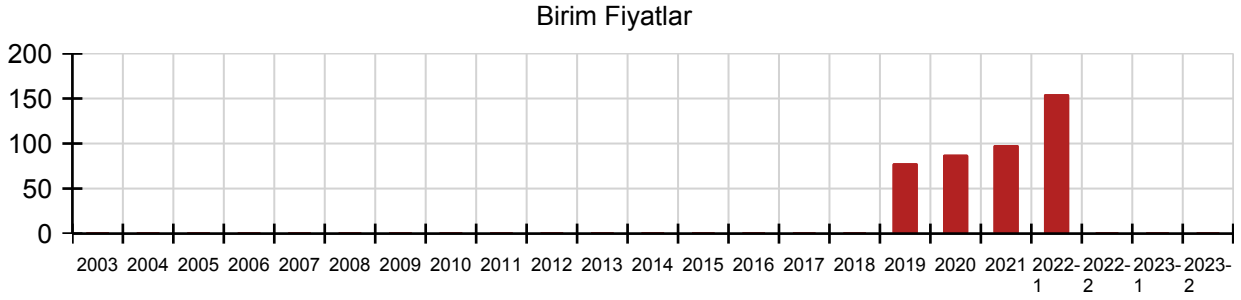

### Yapım Şartları

Y.26.007/410B Pozuna uygun 30x60 cm anma ebatlarında, 9 mm kalınlıkta, 297x597 mm'ye rektifiyeli, gümüş gri renkte ve İdarece tarafından onaylanan desende, 1. Kalite, R9 kaymazlıkta ve Lappato yüzey özelliğinde, colorbody sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Seramik kaplama yapılması işi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, yapıştırıcısı, işçilik, nakliye, yükleme, işyerindeki yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m<sup>2</sup> seramik kaplama yapılması bedelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.110.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.240.3560	04.392/410	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (30x60 cm anma ebatlarında)	m <sup>2</sup>	1,060000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	4,000000
10.300.2232	04.380/054	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	kg	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,002000
10.100.1004	01.004	Seramik kaplama ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.