

## 77.110.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.110.1023 (PK_D_17)</b>
<b>Tanımı</b>	10 x 30 cm ebadında seramik duvar kaplaması yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	301,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	217,82	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	170,05	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	159,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	345,65	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	782,18	0,00	0,00
2023-2	1010,93	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

## 77.110.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

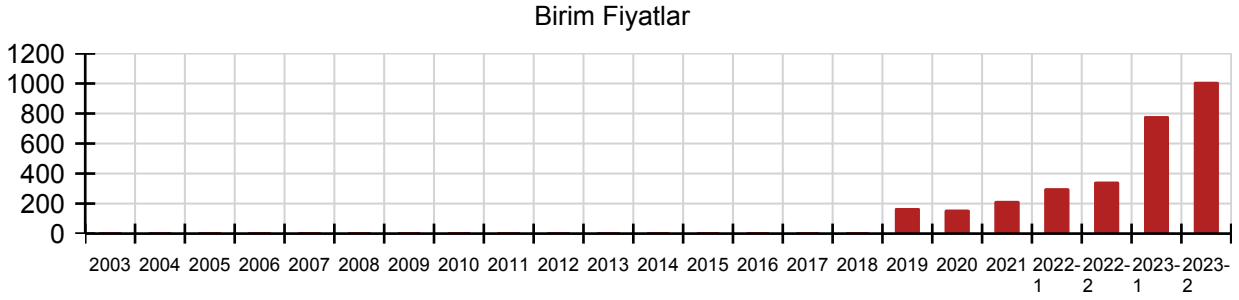

### Yapım Şartları

Y.26.007/055A Pozuna uygun Mevcut şap ve benzeri düzgün satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 10 x 30 cm ebadında düz yüzeyli, her renk ve desende, sırlı porselen (granit) karoların masterında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak minimum 3 mm derz araları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1m<sup>2</sup>fiyatı :

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

## 77.110.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.140		10*30 CM EBADINDA SERAMİK DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI	m <sup>2</sup>	1,000000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	4,000000
10.300.2232	04.380/054	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	kg	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		İşçilik		
10.100.1004	01.004	Seramik kaplama ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.