

## 77.115.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.115.1020

**Tanımı** 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, Beton görünümlü, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) (26.008/408-a1)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	420,63	0,00	0,00
2023-2	657,24	0,00	0,00
2022-1	177,51	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	119,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	234,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	127,68	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	106,29	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 77.115.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

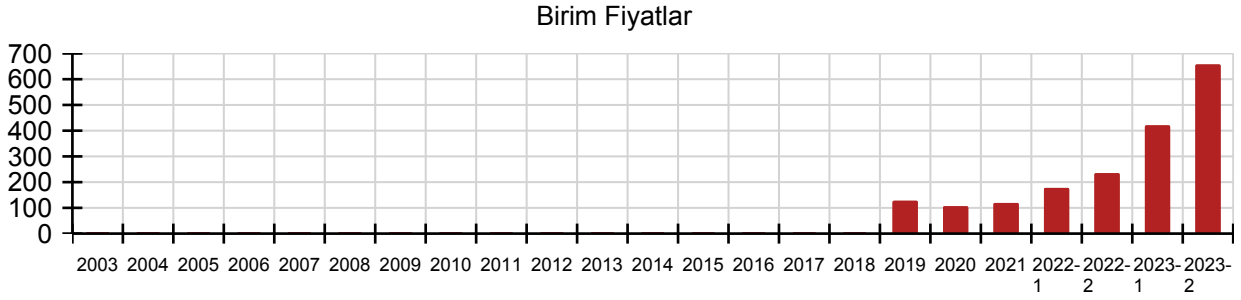

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapııştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.115.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.3608	04.393/308	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (60x60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m <sup>2</sup>	1,050000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	4,000000
10.300.2232	04.380/054	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	kg	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,400000
		İşçilik		
10.100.1004	01.004	Seramik kaplama ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.