

## 77.120.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.120.1001 (P-122)

**Tanımı** Mevcut madeni profil konstrüksiyona, her iki yüzeyde, 12,5 mm. Kalınlığında, tek plaka alçı duvar levhası kullanılarak asma tavan Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	235,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	102,85	0,00	0,00
2017	72,09	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	54,41	0,00	0,00
2016	67,73	0,00	0,00
2013	44,83	0,00	0,00
2014	49,29	0,00	0,00
2020	126,55	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	152,31	0,00	0,00
2018	81,29	0,00	0,00
2022-2	245,99	0,00	0,00
2023-1	473,19	0,00	0,00
2023-2	768,25	0,00	0,00

## 77.120.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

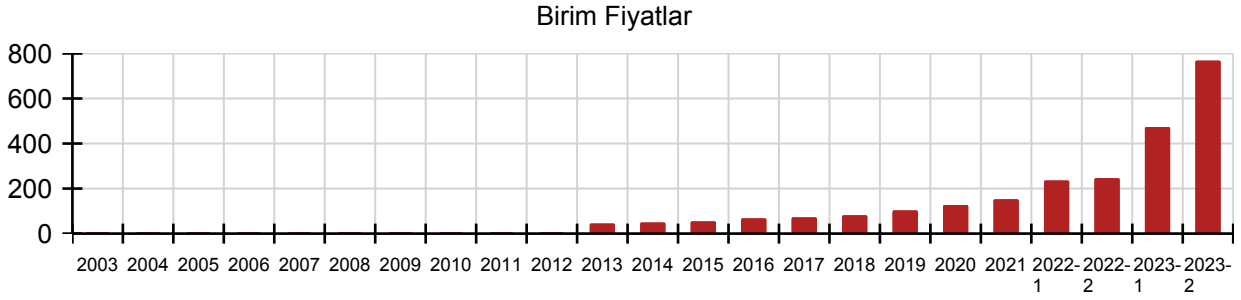

### Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre, Alçı duvar levhaların, projesine uygun boyutlarda kesilmesi ve montaja hazır hale getirilmesi, levhaların, mevcut madeni profillerin kenarları boyunca, borazan vida ile 25 cm. aralıklarla monte edilmesi, alçı duvar levhalarının birleşme yerlerine, derz bandı ve derz dolgu alçısı kullanılarak derz dolgu işlemlerinin yapılması, derz dolgu yapılan kısmın yüzeyinin zımparalanarak alçı duvar levhasının yüzeyi ile aynı seviyeye getirilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

## 77.120.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.5603		12,5 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H2) alçı levha	m <sup>2</sup>	2,100000
10.240.5603		12,5 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H2) alçı levha	m <sup>2</sup>	0,210000
		YALITIM VE DERZ BANDI, DÜBEL, BORAZAN VİDA, DERZ ALÇISI KARŞILIĞI, 12,5 mm, ALÇI DUVAR LEVHA MALZEMESİNİN % 10'u (BT*0,1) (BT*0,1)		
		İşçilik		
		ALÇI DUVAR LEVHASININ KESİLMESİ VE YERİNE KONULMASI, SATIİ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	3,000000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.