

77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.190.1114 (PK_R_15A)

Tanımı Cephe tabelası ta kısmı - Logolu paneli - L: 6 Mt

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1933,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 856,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 6900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1625,00 | 0,00 | 0,00 |

77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

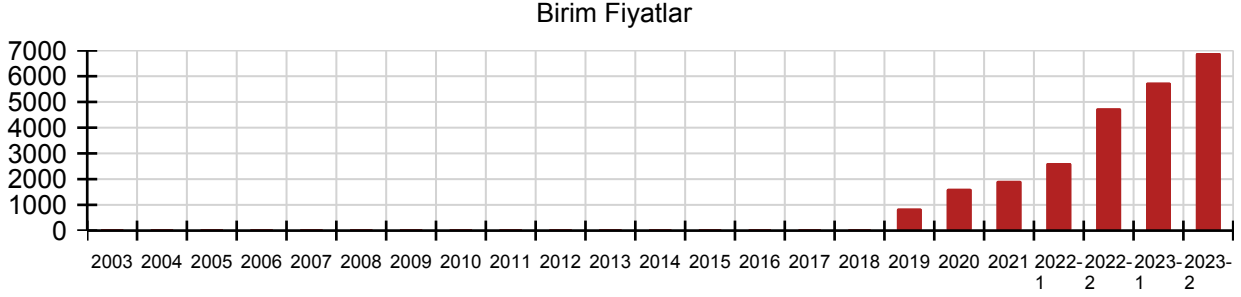

Yapım Şartları

Cephe Tabelası Taç Kısmı - Logolu Paneli - L:6 MT ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Alüminyum cephe tabelasında 2 mm kalınlığında fırın boyalı alüminyum levhalar kullanılacaktır.
- Alüminyum panellerin ve taşıyıcı konstrüksiyonun cepheye gelecek rüzgar yüklerini taşıyacak nitelikte olması gerekmektedir, bu yükleri taşıyacak şekilde strüktürün oluşturulması ve imalatın yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
- Cephe tabelası iç konstrüksiyonu 2 mm et kalınlığında 25x25 mm Alüminyum Kutu Profilden oluşturulacaktır. İç konstrüksiyonun arka yüzeyi 0.5 mm Gofrajlı Rulo alüminyum ile izole edilecektir.
- Işıklı Logo 3 mm Dökme beyaz akrilik üzeri folyo uygulanarak üretilecektir. Kullanılacak folyo neme, suya ve solvent bazlı temizlik malzemelerine dayanıklı, minimum 5 Yıl ömre sahip, Cam, metal, akrilik, polikarbon, Fiberglas ve boyalı yüzeyler üzerine uygulanabilme ve istendiğinde kolay sökülebilmeye özelliğine sahip olmalıdır.
- Logo arka kısmında kullanılacak ışık tavası 5 mm PVC malzemeden üretilecektir.
- Aydınlatmalı yüzeylerde 3000K şerit led 12V/ 5W IP67, 60çip/metre, led montajı led tavasına vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo- 12V / 100W IP67
- PTT Logosu, yazısı ile tabela bütününde PTT Kurumsal Kimlik Kılavuzu ve ölçüleri esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.