

## 77.165.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.165.1004 (P-030/C-MK)

**Tanımı** 2 cm. Kalınlığında andezit plaklar ile duvar kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	64,69	0,00	0,00
2022-2	302,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	86,26	0,00	0,00
2020	152,14	0,00	0,00
2013	58,59	0,00	0,00
2019	135,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	70,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	109,40	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	180,83	0,00	0,00
2017	96,42	0,00	0,00
2022-1	268,23	0,00	0,00
2023-1	559,65	0,00	0,00
2023-2	846,90	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## 77.165.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

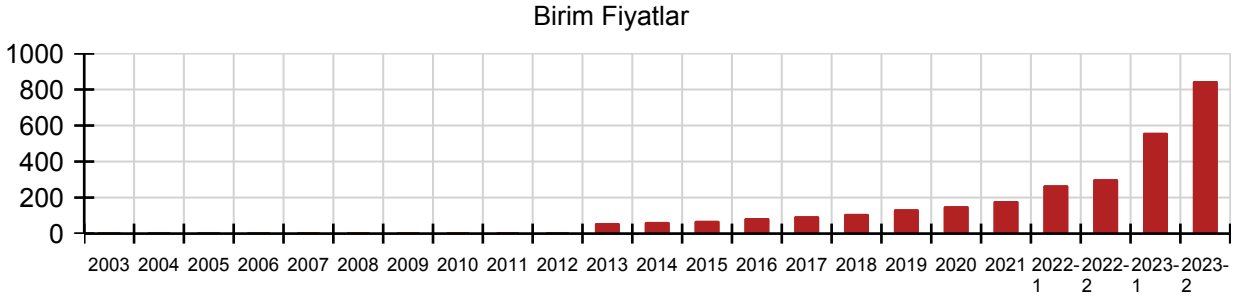

### Yapım Şartları

Duvar yüzeyinin temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzeyinin ıslatılması, üzerine 1.5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması. Bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm geçmemek üzere 2 cm andezit plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzlerin alçı hamuru ile iyice kapatılması, arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerinin andezit plaklara tesbiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kırık parça kullanılmaması, kaplama yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.165.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2668/A		Andezit plaklar (TS 10835) 4cm kalınlığında 30cm x serbest boy	M2	1,050000
		10.240.2668/A=(53,00/2=26,50)		
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,025000
19.100.2418	10.022(Y)	500 dozlu çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,005000
10.300.2232	04.380/054	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	kg	0,800000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.