

## V.1882/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>V.1882/3</b>
<b>Tanımı</b>	18.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Vakıflar Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	4078,39	343,75	171,88
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	3800,00	150,00	75,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	3766,07	0,00	0,00
2017	3670,82	250,00	125,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	11875,00	500,00	250,00
2023-1	17875,00	3059,11	1529,56
2018	3670,82	250,00	125,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	4413,84	423,73	211,87
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	5625,00	500,00	250,00
2022-3	16250,00	1137,50	568,75
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	16250,00	875,00	437,50
2023-2	22500,00	4900,54	2450,27
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.1882/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

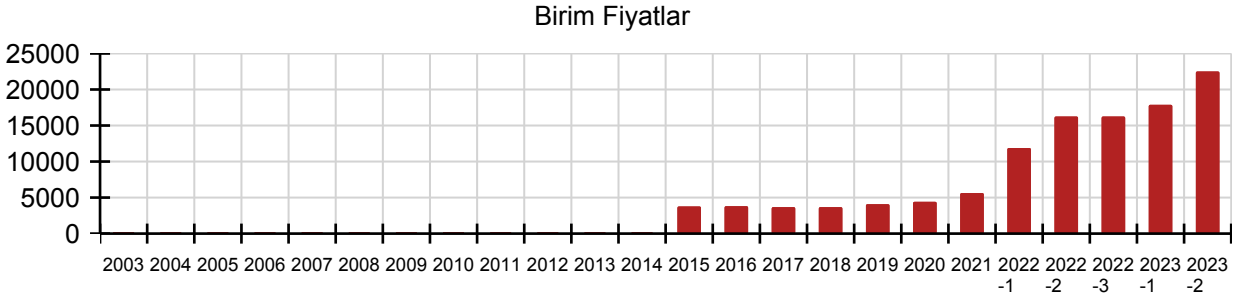

### Yapım Şartları

Takribi Nominal deđer 17000 btu/saat sođutma kapasitesinde, 19000 btu/saat ısıtma kapasitesinde. Sođutmada (SEER) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 6,1, Isıtmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sınıfı katsayısı en az 4,0 olan inverter kompresörlü,R410A/R32 gazıyla çalışacak,CE Belgeli sođutma aralığı -10/+43oC ısıtma aralığı -15/+24 oC olacaktır.4 mt bakır borusu ve el kumanda cihazı fiyata dahildir. Drenaj hattı fiyata dahil deđildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatıdır.

## V.1882/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.