

## V.0903/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0903/001

**Tanımı** 225 Doz çimento takviyeli kireç harçla sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	589,75	0,00	0,00
2018	409,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	514,33	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	726,96	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1117,98	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1167,68	0,00	0,00
2023-1	2282,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1487,18	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	3290,38	0,00	0,00

## V.0903/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

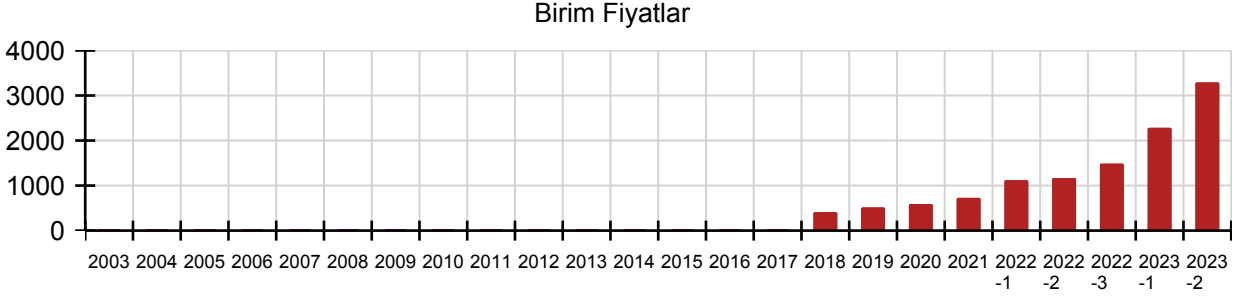

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun şekilde ve ölçüde olmak üzere poz no: V.0902 şartlarıyla ve 225 Kg. çimento takviyeli kireç harçla taş sıralarının yüksekliklerinin duvarın iki başında aynı olmak şartıyla yüzüne en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz yapılacak tarzda taş yüzü madırğa ile düzeltilmiş olarak sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT: Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5 ' dan ödenir. İki yüzlü yapıldığı yerlerde veya arkası görünmeyen duvarların ön yüzlerinde uygulanır. Görünmeyen arka yüzlerde dolgu yapılması durumunda poz no: V.0905 pozunu uygulanır. 3-Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0903/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		225 Kg Takviyeli Kireçli, Kalın Kumlu		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.