

## V.0903/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0903/B01

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	2599,89	0,00	0,00
2021	1178,46	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	3794,85	0,00	0,00
2019	832,61	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1876,04	0,00	0,00
2022-2	2287,51	0,00	0,00
2018	717,10	0,00	0,00
2023-2	4959,00	0,00	0,00
2020	1021,50	0,00	0,00

## V.0903/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

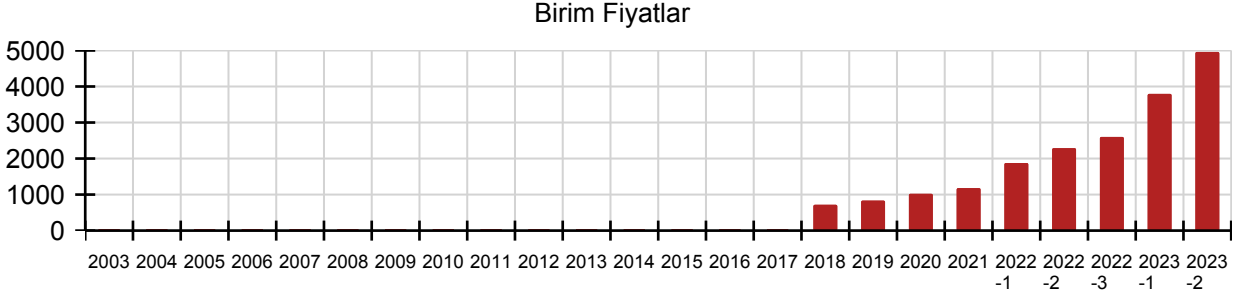

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun şekilde ve ölçüde olmak üzere poz no: V.0902/B şartlarıyla ve 500 doz hidrolik katkılı kireç harcı ile taş sıralarının yüksekliklerinin duvarın iki başında aynı olmak şartıyla yüzüne en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz yapılacak tarzda taş yüzü madırğa ile düzeltilmiş olarak sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT: Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan ödenir. İki yüzlü yapıldığı yerlerde veya arkası görünmeyen duvarların ön yüzlerinde uygulanır. Görünmeyen arka yüzlerde dolgu yapılması durumunda poz no: V.0905 pozunu uygulanır. 3-Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0903/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.