

V.1013/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1013/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harç ile tabii veya klasik tuğla ile minarede profilli veya kirpi şerefe altı yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 1061,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1534,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 904,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 7081,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3658,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1800,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1966,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4752,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2349,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 999,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3890,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1254,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1385,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 10284,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1013/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

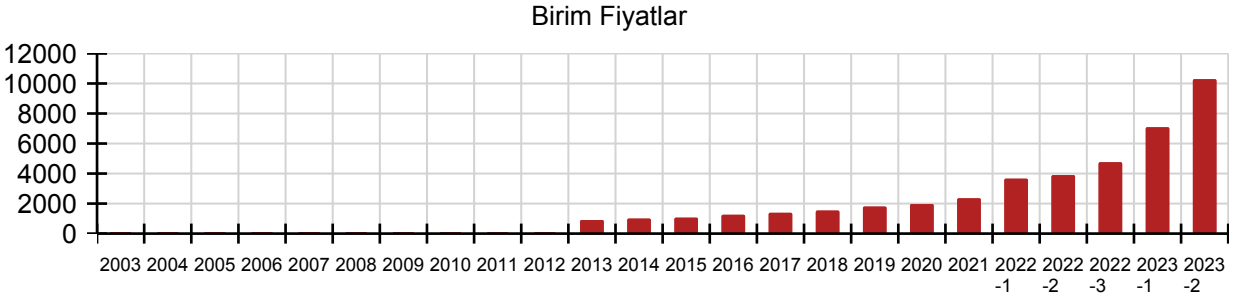

Yapım Şartları

Poz no: V.1004/1 ve V.1011/A şartlarıyla Poz no: V.0129A da belirtilen harç ile klasik tuğla ile minarede profilli veya kirpi şerefe altı yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;

ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla şerefe altının profillerinin yatay düşey yüzeydeki inkişafı alınarak bulunacak yüzey alanın, şerefe altının alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılmasıyla bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/C gibidir.

V.1013/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile) | m ³ | 0,550000 |
| | | Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin) | | |
| 04.V012/01 | | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil)) | m ³ | 0,001000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 15,000000 |
| | | Profil Yapılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 15,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 25,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.