

V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1017/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	884,94	0,00	0,00
2023-1	1339,30	0,00	0,00
2016	235,28	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	171,24	0,00	0,00
2014	189,04	0,00	0,00
2020	367,93	0,00	0,00
2015	200,99	0,00	0,00
2021	440,49	0,00	0,00
2017	254,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1947,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	706,08	0,00	0,00
2022-1	682,55	0,00	0,00
2019	327,05	0,00	0,00
2018	283,24	0,00	0,00

V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

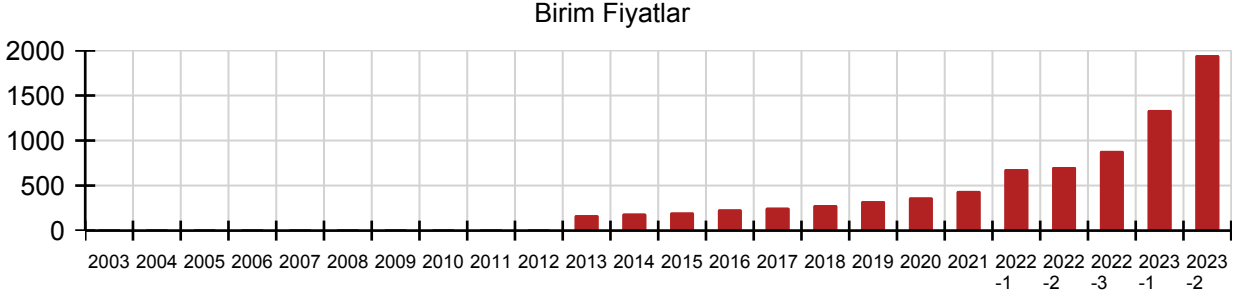

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay resmine uygun olarak sök÷lmüş veya yıkılmış düz satıhta tabii veya klasik tuđla ile yarım tuđla kalınlıkta, çıtalı, dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliđi, tuđlanın işlen-meden önce su ile ıslatılması, mevcut orjinaline veya kontrolün direktifine uygun olarak en çok tuđla kalınlıđı kadar kalınlıkta derzli olmak üzere Poz no: V.0131A da belirtilen harcı ile sıkıştırılarak işlenmesi, şakuli derzlerin en az 5 cm. şaşırılması yatay derzlere derz kalınlıđı kadar kare kesitli çıta konulması (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düş÷lür, kaplaması dönen köşelerle kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.

NOT : Poz no: V.1001/C gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m ³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.