

## V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1017/A

**Tanımı** Puzolan katkı horasan harcı ile düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	200,99	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	235,28	0,00	0,00
2020	367,93	0,00	0,00
2022-2	706,08	0,00	0,00
2023-1	1339,30	0,00	0,00
2022-3	884,94	0,00	0,00
2018	283,24	0,00	0,00
2021	440,49	0,00	0,00
2019	327,05	0,00	0,00
2022-1	682,55	0,00	0,00
2013	171,24	0,00	0,00
2014	189,04	0,00	0,00
2023-2	1947,91	0,00	0,00
2017	254,54	0,00	0,00

## V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

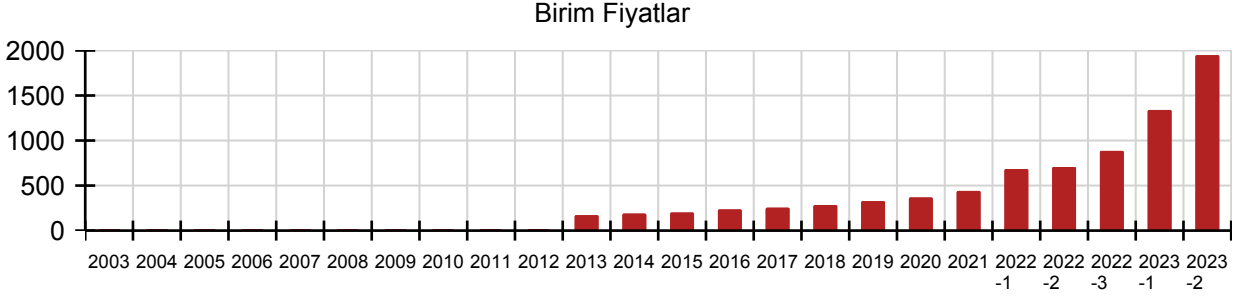

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay resmine uygun olarak sökülmüş veya yıkılmış düz satıhta tabii veya klasik tuđla ile yarım tuđla kalınlıkta, ıtalı, dik ve yatay desenli kaplama yapılması işiliđi, tuđlanın işlen-meden önce su ile ıslatılması, mevcut orjinaline veya kontrolün direktifine uygun olarak en çok tuđla kalınlıđı kadar kalınlıkta derzli olmak üzere Poz no: V.0131A da belirtilen harcı ile sıkıřtırılarak işlenmesi, řakuli derzlerin en az 5 cm. řaşırtılması yatay derzlere derz kalınlıđı kadar kare kesitli ıta konulması (tuđla bedeli ve derz yapılması hari), her türlü malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşüldür, kaplaması dönen köşelerle kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.

NOT : Poz no: V.1001/C gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1017/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m <sup>3</sup>	0,050000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.