

## V.1334/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1334/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından düz veya pahlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1807,84	0,00	0,00
2017	468,50	0,00	0,00
2014	318,38	0,00	0,00
2019	645,80	0,00	0,00
2016	434,46	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	525,51	0,00	0,00
2015	385,08	0,00	0,00
2020	738,85	0,00	0,00
2022-2	1405,59	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2800,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	4015,54	0,00	0,00
2022-1	1392,98	0,00	0,00
2013	287,45	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	907,39	0,00	0,00

## V.1334/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

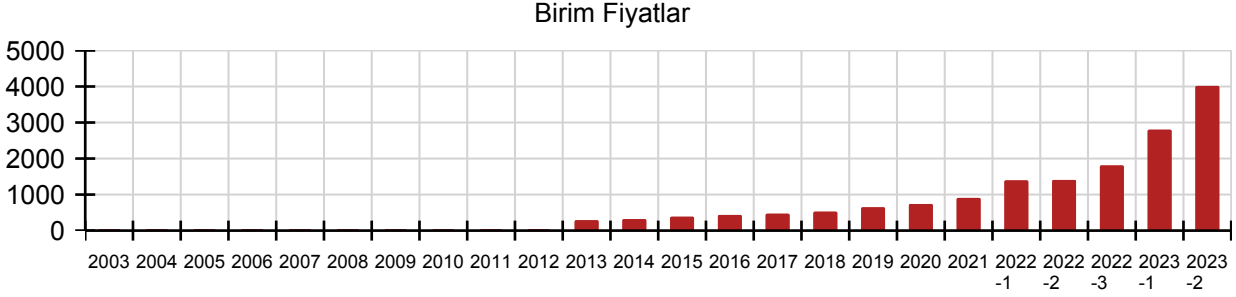

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanacak kalıbına göre tek veya çok parçalı yonu taşı düz veya pahlı ayna taşı yapılması, ayna taşının ince dişli el tarağı ile işlenmesi, kenar kavisinin yerine uygun olarak kesilmesi, taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması, kenarlarının yerine iyi oturması ve derz kalması için tamamen ince dişli el tarağı ile bünyesinde işlenmesi, parçalı ayna taşlarında yatay veya şakuli ek yerlerine testere çekilerek akça geçmez tarzda birleştirilmesi, ayna taşlarının yerine poz no: V.0129A'da belirlenen harç ile konması ve arkalarına harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, parçalı ayna taşlarında şerbetin dışarı sızması için derzlere leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın sonunda parçalı ayna taşlarından meydana gelebilecek peşlerle harç lekelerinin taş yüzünü bozmadan ince dişli el tarağı ile işlenerek temizlenmesi işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahi, beher m2 bedeli:

**ÖLÇÜ:** Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz.

**NOT :** Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir. Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1334/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Kemer Kesme		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.