

## V.1755/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1755/002

**Tanımı** Yeniden sıvanacak veya derz yapılacak taş ve tuğla karışık cephede 225 doz çimento takviyeli kireç harcı ile 5-10 cm derinlikte derz dolgusu yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 108,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 70,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 56,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 220,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 110,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 142,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 49,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 315,14       | 0,00          | 0,00            |

## V.1755/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

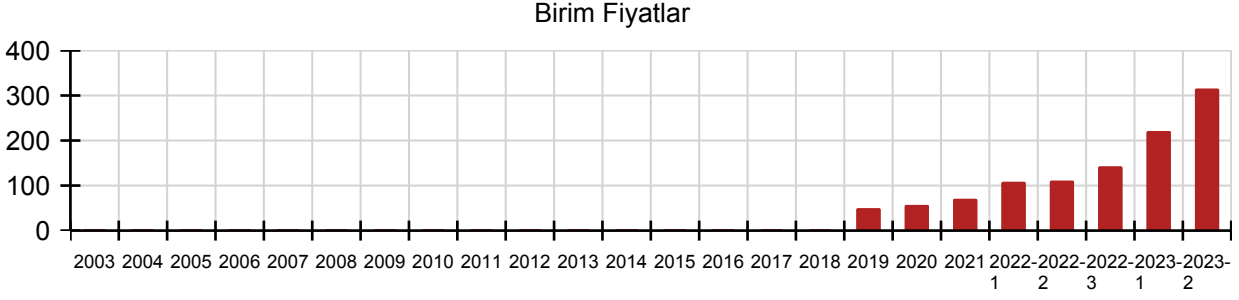

### Yapım Şartları

Taş tuğla karışık cephede 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0109 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç harcı ile derz dolgusunun yapılması, derz veya sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1755/001 ve V.1755/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı İle 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1755/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |          |
| V.0109    |                 | 225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,015000 |
|           |                 | İşçilik:   |                |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı                 | Saat           | 2,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi   | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.