

V.2233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2233

Tanımı Led line (şerit led- soketli)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	3353,59	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	46,56	0,00	0,00
2023-1	2266,14	0,00	0,00
2022-3	1012,50	0,00	0,00
2022-2	1012,50	0,00	0,00
2020	340,70	0,00	0,00
2022-1	760,70	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	138,75	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	149,48	0,00	0,00
2019	228,85	0,00	0,00
2018	170,00	0,00	0,00
2021	475,00	0,00	0,00

V.2233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

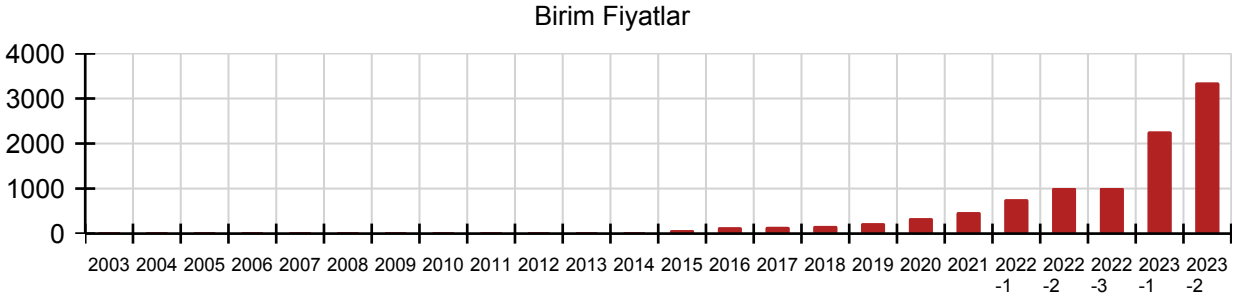

Yapım Şartları

Armatürler, TS EN IEC 60598-1, TS EN 60598-2-5, TS 3033 EN 60529'a göre en az IP 67, TS EN 55015_2013-A1-2015 TS EN 61547_2009, TS 3033 EN 62262 göre en az IK09 sınıfı, TS EN 6247, ASTM B117, TS EN 60068-2-6_2013-04 uygun olacaktır. Armatürü çalıştırmak için sabit voltaj 24 V sürücü kullanılacaktır. Armatürler 12 W \pm 5 / mt olacaktır. 40,5 mm eninde, 60,5 mm yüksekliğinde ve 80cm uzunluğunda yatay ve dikey soketli ölçü ve özelliklerine haiz olmalıdır. 160 derece ışık yayılımı olacaktır. ÖLÇÜ: Yerine takılan ve ledleri yanar durumda olan led armatür, adet olarak ölçülür.

V.2233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.