

## V.1158/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1158/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile minare gövde ve peteğinde yonu taşından 15-25 cm yükseklikte kurşunlu kenetli simit veya korniş yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1295,08	0,00	0,00
2018	430,46	0,00	0,00
2014	316,64	0,00	0,00
2016	372,90	0,00	0,00
2019	480,31	0,00	0,00
2013	287,06	0,00	0,00
2021	655,49	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	552,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	2838,51	0,00	0,00
2015	332,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2000,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1002,24	0,00	0,00
2017	389,09	0,00	0,00
2022-2	1006,45	0,00	0,00

## V.1158/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

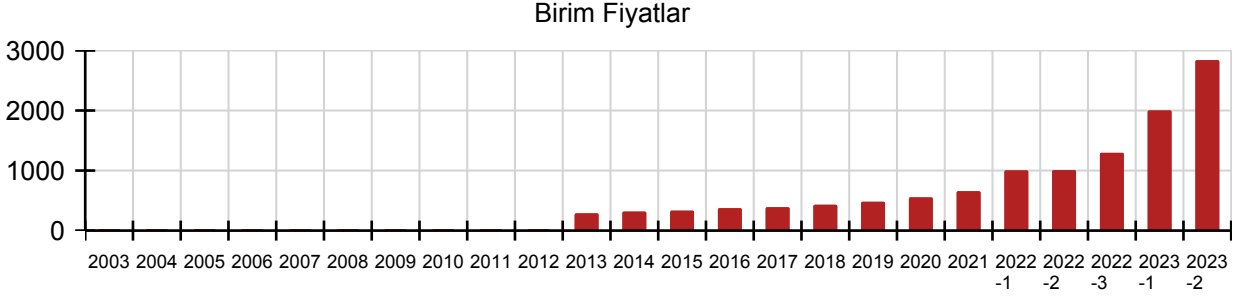

### Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktife veya yerinde mevcut örneğine veyahut idarece verilecek projesine uygun olarak, yuvarlak, farisili veya düz minare gövde ve peteğinde, yonu taşından 15-25 cm. yükseklikte, her profilde kurşun kenetli simit ve korniş yapılması işçiliği, gövde veya petek kalınlığı kadar kalınlıktaki tek taştan yapılacak silme yüzünün ince dişli el tarağı ile işlen-mesi, profillerin kalıbı uygun olarak muntazam çıkarılması ve taşların ek yerlerinde profillerin birbirine aynı doğrultuda tam intibak etmesi, alt ve üst yatak sathı ile şakuli derz yüzeylerinin en az 5 cm. genişlikteki kısmının yüzeye dik şekilde ince dişli el tarağı ile, geri kalan kısmının alttaki sıranın üstüne ve yan yüzle tam intibak edecek şekilde kaba dişli el tarağı ile işlenmesi saçak olarak yapılan kornişin üst yüzeyinin tamamen ince diş el tarağı ile işlenmesi, şakuli derz aralığına testere çekilerek gerek yatay gerekse düşey derzlerin akçe geçmez şekilde teşkili, Poz no: V.0129/A da belirtilen harçla yerlerine konması, taşların üst yüzlerinde açılacak 5x5x5 cm. ölçüsündeki kır-langıç kuyruğu zıvanalara her iki taşı birbirine birleştirecek şekilde 35x3 mm.lik uçları ikiye kesilmiş ve metal primer ile boyanmış demir kenetlerin konularak kenet ve zıvanalara erimiş kurşun ile doldurulması ve dövülerek sıkıştırılması, derzlerden dışarı sızacak harç lekeleri ile, meydana gelebilecek peş ve profil uyumsuzluklarının, taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile yontularak temizlenmesi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş silmenin en üst hattından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Açıkta kalan işlenmiş üst sathlar nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1158/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.