

## V.1018/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1018/2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı veya her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	280,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	389,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	507,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	239,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	935,74	0,00	0,00
2023-1	1854,73	0,00	0,00
2017	347,68	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	440,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1225,89	0,00	0,00
2022-2	986,76	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	601,56	0,00	0,00
2016	325,14	0,00	0,00
2014	265,68	0,00	0,00
2023-2	2639,39	0,00	0,00

## V.1018/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

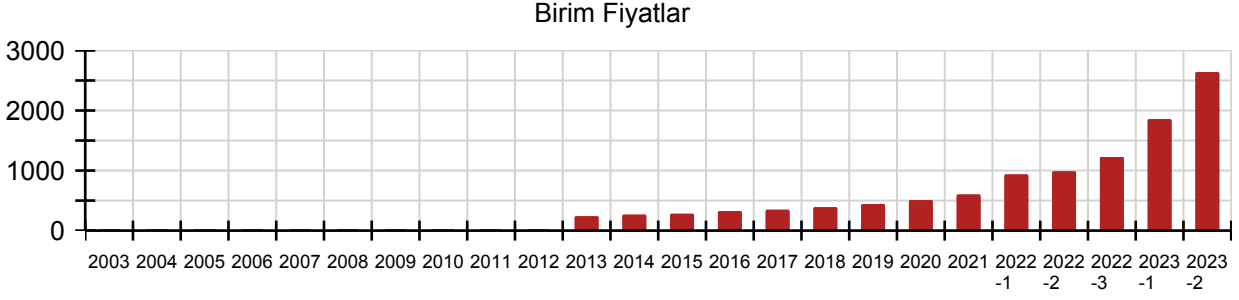

### Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla tabii veya presli, muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuđla ile sök÷lmüş veya yıkılmış, ahşap karkas içinde geometrik desenli ve çıtalı duvar kaplaması yapılması işçiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Yapılan duvar veya kaplama dış yüzünden alan olarak ölç÷lür. Kapı-pencere boşluk-ları alandan düş÷lür, ahşap karkas ve pencere-kapı kasa alandan düş÷lmez, dönen köşelerle, kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana göre ilave edilir. 1/2 tuđladan fazla kalınlıklar ilgili pozdan ayrıca ödenir.  
NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1018/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.