

## V.1018/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1018/2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı veya her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	239,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	935,74	0,00	0,00
2016	325,14	0,00	0,00
2019	440,59	0,00	0,00
2022-2	986,76	0,00	0,00
2020	507,30	0,00	0,00
2014	265,68	0,00	0,00
2023-2	2639,39	0,00	0,00
2021	601,56	0,00	0,00
2023-1	1854,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1225,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	280,66	0,00	0,00
2017	347,68	0,00	0,00
2018	389,40	0,00	0,00

## V.1018/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

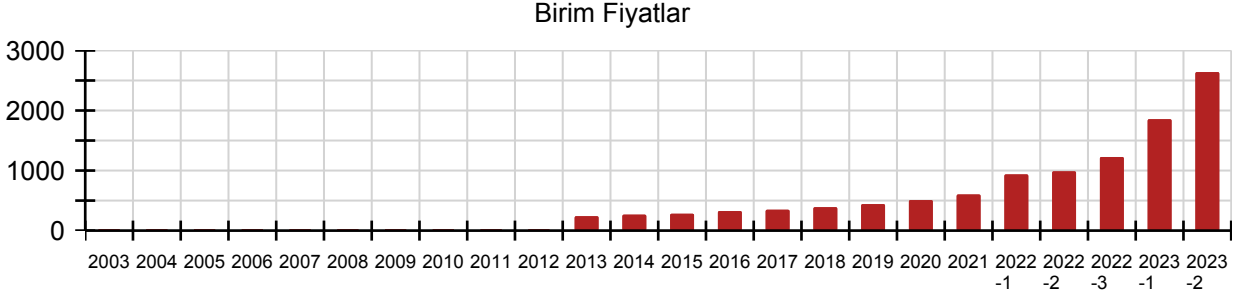

### Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla tabii veya presli, muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuđla ile söklmş veya yıkılmış, ahşap karkas içinde geometrik desenli ve ıtalı duvar kaplaması yapılması işiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hari), her trl malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:  
L: Yapılan duvar veya kaplama dıř yznden alan olarak llr. Kapı-pencere bořluk-ları alandan dřlr, ahşap karkas ve pencere-kapı kasa alandan dřlmez, dnen kşelerle, kaplama yapılan kapı ve pencere ileri alana gre ilave edilir. 1/2 tuđladan fazla kalınlıklar ilgili pozdan ayrıca denir.  
NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## V.1018/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) ( Çita İçin )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.