

## V.1018/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1018/A1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta ve ahşap karkas içinde geometrik desenli,çıtalı duvar kaplaması yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	563,93	0,00	0,00
2020	641,68	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	440,16	0,00	0,00
2013	299,36	0,00	0,00
2021	768,30	0,00	0,00
2016	408,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1206,08	0,00	0,00
2022-1	1182,55	0,00	0,00
2023-1	2339,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	490,11	0,00	0,00
2015	350,99	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	3385,41	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1531,81	0,00	0,00
2014	330,60	0,00	0,00

## V.1018/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

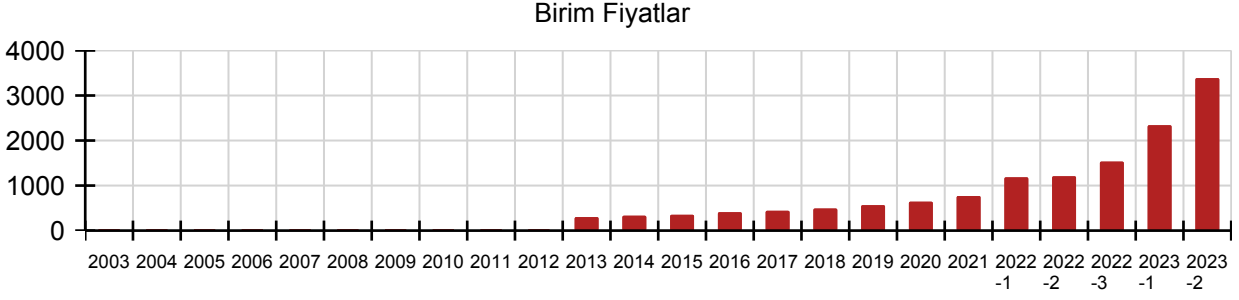

### Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla tabii veya presli, muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuđla ile söklmş veya yıkılmış, ahşap karkas içinde geometrik desenli ve ıtalı duvar kaplaması yapılması işiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hari), her trl malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:  
L: Yapılan duvar veya kaplama dıř yznden alan olarak llr. Kapı-pencere bořluk-ları alandan dřlr, ahşap karkas ve pencere-kapı kasa alandan dřlmez, dnen kşelerle, kaplama yapılan kapı ve pencere ileri alana gre ilave edilir. 1/2 tuđladan fazla kalınlıklar ilgili pozdan ayrıca denir.  
NOT : Poz no: V.1001/C gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## V.1018/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m <sup>3</sup>	0,050000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	11,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.