

## V.1023/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1023/B

**Tanımı** Çürütülen yerlere hidrolik kireç harcı ile kavisli satıhta, tabii veya presli klasik ve imitasyon tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	109,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	125,70	0,00	0,00
2022-1	239,63	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	484,39	0,00	0,00
2021	155,65	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	242,75	0,00	0,00
2022-3	312,06	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	692,84	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	86,76	0,00	0,00

## V.1023/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

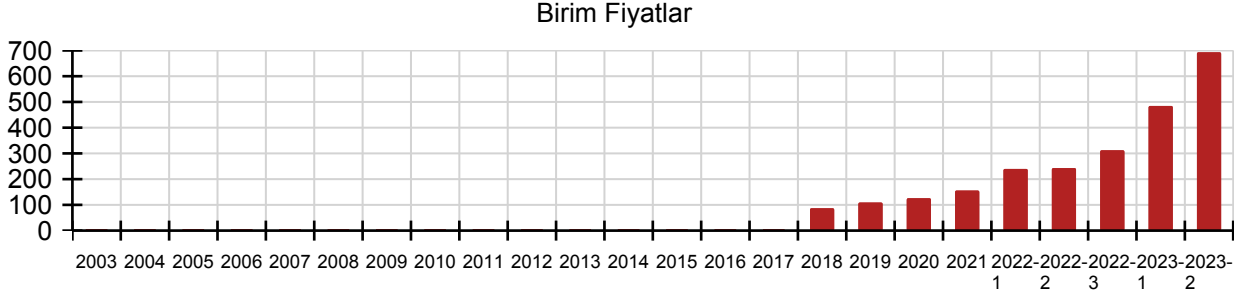

### Yapım Şartları

Poz no: V.0349/01 şartlarıyla çürütülmüş klasik ve imitasyon tuğla ile çürütülmüş kavisli satırlı yerlere, yarım tuğla kalınlıkta çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin görünen yüzünün yatay izdüşümünün boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT: 1- Birbiri ile bağlantısı bulunmayan, çürütme esnasında aynı anda çıkmayan tek tuğlalar için kullanılır. Çürütme esnasında birden fazla tuğla çıkması durumunda bu pozdan ödenmez. Sathın çürütülmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1023/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,003000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,000300
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.