

V.1024/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1024/A

Tanımı Çürütülen yerlere puzolan katlılı horasan harcı ile düz satıhta tabii veya presli klasik ve imitasyon tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	54,36	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	302,46	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	435,85	0,00	0,00
2022-3	195,14	0,00	0,00
2022-1	150,19	0,00	0,00
2022-2	151,66	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	68,71	0,00	0,00
2020	78,66	0,00	0,00
2021	97,61	0,00	0,00

V.1024/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

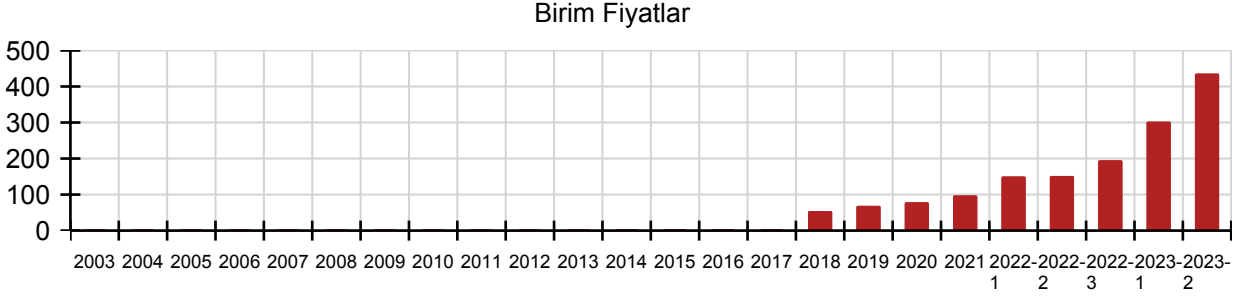

Yapım Şartları

Poz no: V.0349/01 şartlarıyla çürütölmüş düz satıhta tabii veya klasik ve imitasyon tuđla ile çürütölmüş düz satıhlı yerlere yarım tuđla kalınlıkta ve Poz no: V.0131/A de belirtilen harç ile çıtalı düz kaplama yapılması işçiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin görünen yüzünün yatay izdüşümünün boyu mt cinsinden ölçölerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşölür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT: 1- Birbiri ile bağlantısı bulunmayan, çürütme esnasında aynı anda çıkmayan tek tuđlalar için kullanılır. Çürütme esnasında birden fazla tuđla çıkması durumunda bu pozdan ödenmez. Sathın çürütölmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir. 2-Tuđla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1024/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m ³	0,003000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,000300
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.