

## V.1102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1102/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, kaba yonu taşı ile kavisli kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	182,95	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	169,28	0,00	0,00
2015	255,25	0,00	0,00
2014	202,80	0,00	0,00
2018	358,74	0,00	0,00
2019	456,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	319,99	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	293,33	0,00	0,00
2011	162,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.1102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

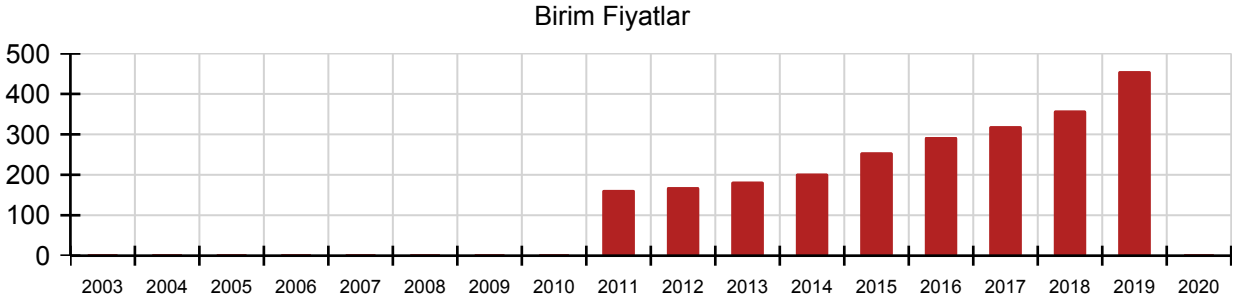

### Yapım Şartları

Poz no: V.1101/A şartlarıyla,V.0130/A harcı kullanılarak ortalama 25 cm. derinlikte, kaba yonu taşla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli kavisli kaplama yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1-.....-V.0227/06B1 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir..

## V.1102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.