25.250.4405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.250.4405** **(169-1145)**
Tanımı	Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32, Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24308,70	2014,99	1007,50
2025-Kasım	21891,11	1997,70	998,85
2025-Ekim	21898,86	1948,05	974,03
2025-Eylül	21258,63	1887,00	943,50
2025-Ocak	18851,56	1631,25	815,63
2024	16159,38	1237,50	618,75
2023-2	13643,75	750,00	375,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9642,19	453,75	226,88
2022-3	7625,63	292,50	146,25
2022-2	7541,25	225,00	112,50
2022-1	4281,25	225,00	112,50
2021	2827,39	147,38	73,69
2020	2735,94	120,75	60,38
2019	2478,44	102,75	51,38
2018	2437,50	70,00	35,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

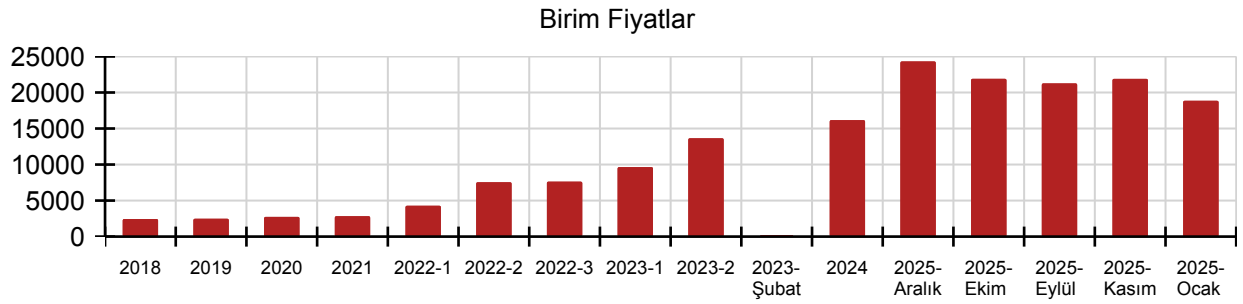

Yapım Şartları

Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları 25.250.4200'e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.
TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.