

75.200.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.200.1001 (AYGM.035/H1-A)

Tanımı 0,40 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 m³/GÜN KAPASİTELİ ; KUM-ÇAKIL ; 350 DOZ)

Birimi m²

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 77,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 89,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 119,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 108,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

75.200.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

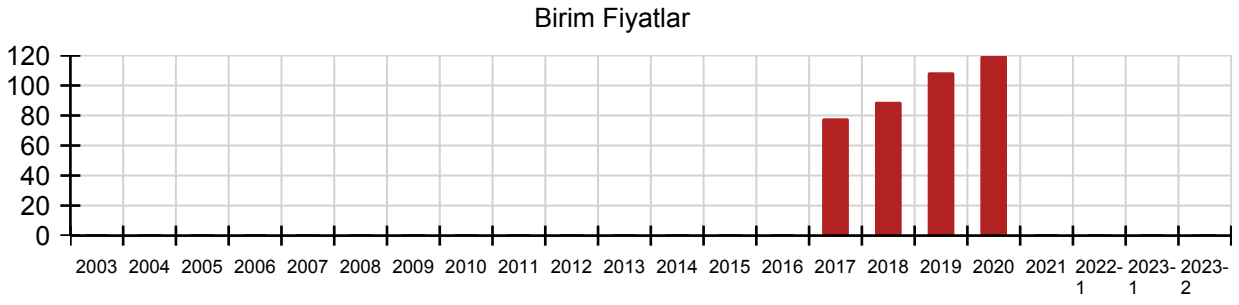

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.200.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | A- BETON HAZIRLANMASI | | |
| | | | | 0,001000 |
| | | B- MALZEME | | |
| | | | | 0,001000 |
| | | C- BETON SERİLMESİ VE TESVİYESİ | | |
| | | | | 0,001000 |
| | | D- BETON MUHAFAZA | | |
| 10.300.2062 | 04.379/C02 | Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) | kg | 0,350000 |
| KGM/4394 | | Distribütör makinası ile astar bitümlü malzemesi püskürtülmesi (El ile) (Alan 1000 m ²) Not: Bu poz idarenin müsaadesi olmadan kullanılmaz. | da | 0,001000 |
| | | E- HER TÜRLÜ KALIP KARŞILIĞI | | |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | (A*B*C*D)*% 10 (BT*0,1) | | |
| | | F- ÇİMENTO | | |
| 10.130.1204 | 04.008/2D | Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) | Ton | 0,140000 |
| | | G- DERZ AÇILMASI | | |
| 10.120.1203 | 03.117/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Adet | 0,000346 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 0,150000 |
| 10.100.1054 | 01.403 | Makinist | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 2,000000 |
| | | Derz Kesme Bıçağı | | |
| 10.120.1203 | 03.117/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Adet | 0,000240 |
| | | Derz Kesme Bıçağı | | |
| 10.120.1203 | 03.117/1(Y) | Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) | Adet | 0,000140 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,046000 |
| | | Su taşınması (K=02.017, M=2000 m, A=1, Y=1 t/m ³) | | |
| | | | | 0,046000 |
| 19.100.1025 | 03.517/1(Y) | Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP) | Saat | 0,003300 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,046000 |
| | | H- DERZ DOLGUSU | | |
| | | | | 0,250000 |
| | | | | 0,450000 |

75.200.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | | | | |
|-------------|--------|---------------------------|------|----------|
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1042 | 01.210 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.