

## V.1170/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1170/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kurşunlu kenetli, köşeli ve/veya mahrutli minare külahı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	1429,59	0,00	0,00
2013	1295,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	1501,08	0,00	0,00
2021	3024,10	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1976,44	0,00	0,00
2022-2	4644,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	9226,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	13117,58	0,00	0,00
2022-3	5975,98	0,00	0,00
2017	1784,93	0,00	0,00
2020	2547,34	0,00	0,00
2022-1	4623,70	0,00	0,00
2016	1691,53	0,00	0,00
2019	2213,68	0,00	0,00

## V.1170/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

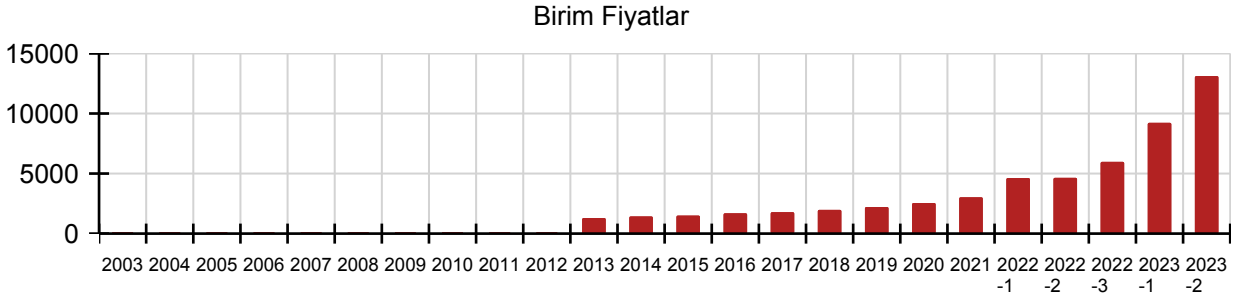

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan şablonlarla yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli, köşeli ve/veya mahruti minare külâhı yapılması işçiliği poz no: V.1107/A şartlarına göre işlenen taşların külâh kavisine ve meyiline uygun olarak poz no: V.129A da belirtilen harç ile ve her sıra terazisinde olmak üzere yerlerine konması, şakuli derzlere testere çekilen taşların birbirine akçe geçmez tarzda yanaştırılmaları, her sıranın yerleştirilmesinden sonra poz no: V.1140/A şartlarıyla da kenet ve kurşunla taşların bir-birine kenetlenmesi, taş araları harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması, şerbetin dışarı sızma-ması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) ile kapatılması, imalatın bitiminde taş yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış olan külâhın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir alem varsa yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1170/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.