

## 25.288.5213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5213 (193-213)

**Tanımı** Ø=500, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9404,84	1723,16	861,58
2025-Kasım	9311,63	1708,39	854,20
2025-Ekim	9054,40	1665,93	832,97
2025-Eylül	8882,03	1613,71	806,86
2025-Ocak	7756,25	1395,00	697,50
2024	6736,00	1057,25	528,63
2023-2	3980,63	640,63	320,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2960,38	391,63	195,82
2022-3	2486,24	252,69	126,35
2022-2	2427,93	194,38	97,19
2022-1	1831,88	194,38	97,19
2021	1180,73	127,39	63,70
2020	1070,76	104,40	52,20
2019	1009,19	88,84	44,42
2018	796,00	45,80	22,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

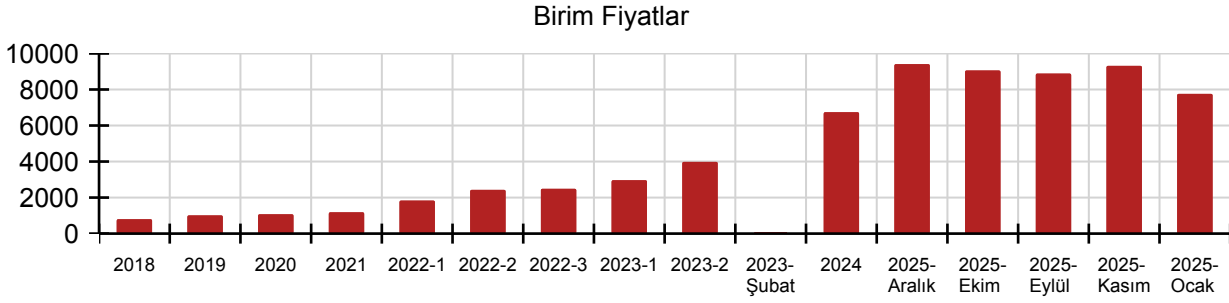

### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofralı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5213		Ø 500 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.