

## 52.150.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.150.1021

**Tanımı** Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu (Projedeki boyutlar veya kamyonla ölçü yapılması halinde)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	70,83	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	138,13	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	81,76	0,00	0,00
2023-1	261,76	0,00	0,00
2023-2	358,94	0,00	0,00

## 52.150.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

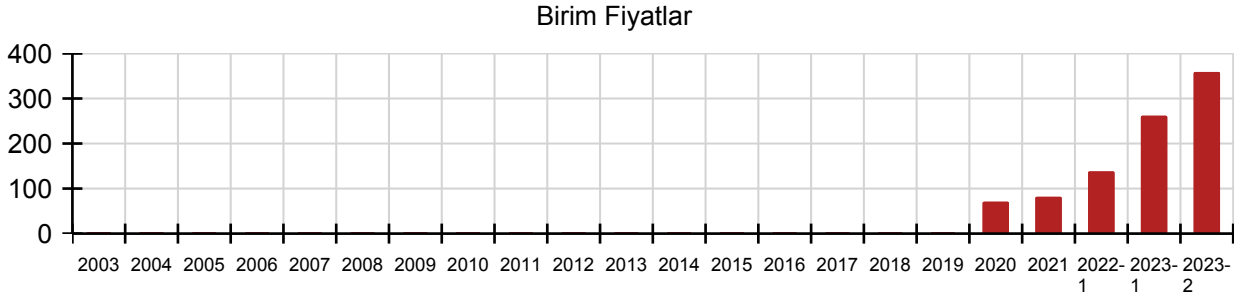

### Yapım Şartları

**TARİF:** Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda ya da su içinde yalnız atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz taş dolgu yapılması, üst tabakasının düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil yalnız taşın taşınması hariç olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı

I- Projedeki boyutlar veya kamyonla ölçü yapılması halinde (m<sup>3</sup>)

II- Figürede ölçü yapılması halinde (m<sup>3</sup>)

**ÖLÇÜ:**

1- Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

2- Proje üzerinden ölçü yapılamıyorsa; inşaata başlamadan önce idarenin izni şartıyla; kamyonla veya figürede ölçülmek suretiyle ödeme yapılabilir.

a) Kamyonla ölçü: Tartı esasına göre yapılır. Bitmiş yapının birim hacim ağırlığı 1.800 ton/m<sup>3</sup> alınarak metreküpe çevrilir. Tartı istasyonu dolayısıyla taşıma mesafesinde uzatma yapılmaz. Tartı masrafları yükleniciye aittir.

b) Figürede ölçme yapılması halinde figüre ebadı idarece tespit edilir. Figürede ölçü yapılması halinde taşıma mesafesi ocak, ile kullanılma yeri olarak nazari itibara alınır hiçbir surette bölünmez.

**NOT:** 40 cm den daha az kalınlıkta taşla dolgu yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla veya idarenin yazılı izni ile taş dolguların üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş, dolgu hacminden çıkarılır.

## 52.150.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m <sup>3</sup>	1,000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,020000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.