

56.520.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.520.1410

Tanımı 0.00-450 m Arasında Sondaj Deliğine Rasat Borusunun İndirilmesi ve Temini (Sert PVC plastik su borusu)

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 38,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 90,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 136,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19,85 | 0,00 | 0,00 |

56.520.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

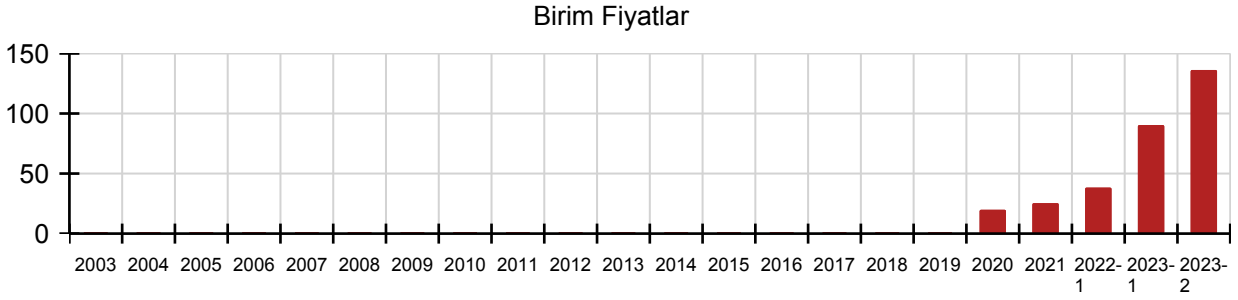

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sondaj bitiminde, rasat için yeraltı su seviyesinin içinde kalacak kısmı filtreli diğer tarafı kapalı olmak üzere 1 1/2"lik sert PVC plastik içme suyu borunun temini ve her derinlikte kuyuya indirilmesi (TL/m).

ÖLÇÜ: Sondaj kuyusuna indirilecek rasat borusunun metresi ölçü olarak kabul edilir.

NOT: Kuyuya indirilen rasat borusu temini ve kuyuya indirilmesinin bir metre fiyatıdır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır

56.520.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 10.100.1077 | 01.514 | Sondör | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| 10.450.3021 | 04.768/11L01 | Ø 50 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (PVC hammaddesi kursun içermeyen) (TS EN ISO 1452-1, TS EN ISO 1452-2) (conta bedeli dahil) | m | 1,000000 |
| 51.550.1005 | | Şantiye Giderleri | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.