35.110.5256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.110.5256** **(715-546)**
Tanımı	4x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	480779,05	5882,85	2941,43
2025-Kasım	475070,85	5832,38	2916,19
2025-Ekim	464934,09	5687,40	2843,70
2025-Eylül	459613,23	5509,18	2754,59
2025-Ocak	391456,50	4762,50	2381,25
2024	371000,00	19460,00	9730,00
2023-2	334300,00	19460,00	9730,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	274500,00	12160,00	6080,00
2022-3	199300,00	7860,00	3930,00
2022-2	197396,00	6040,00	3020,00
2022-1	104100,00	6040,00	3020,00
2021	60470,00	6040,00	3020,00
2020	52160,00	6040,00	3020,00
2019	48740,00	6040,00	3020,00
2018	40350,00	4770,00	2385,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

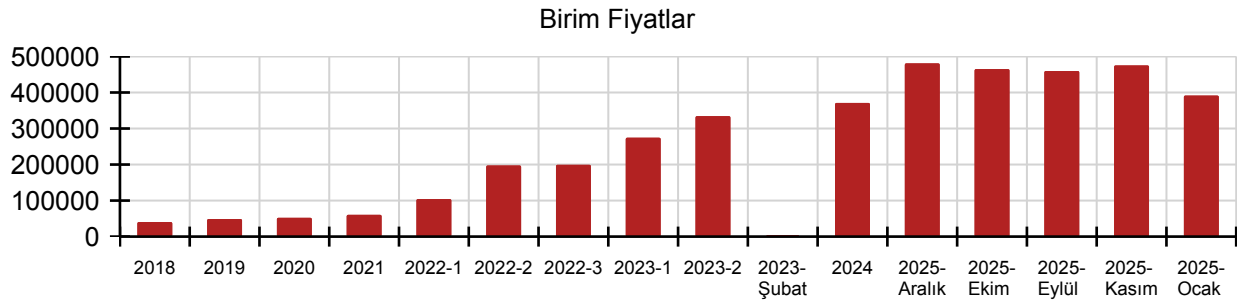

Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5256		4x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	8,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.