

## V.1104/008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1104/008

**Tanımı** Çimento harcı ile yonu taşından 30-40 cmxserbest boy ortalama 30-35 cm (35 cm dâhil) derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2514,59	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	5583,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1944,36	0,00	0,00
2023-1	3915,18	0,00	0,00
2024	9181,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1925,83	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	888,69	0,00	0,00
2018	726,03	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	1257,16	0,00	0,00
2020	1024,89	0,00	0,00

## V.1104/008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

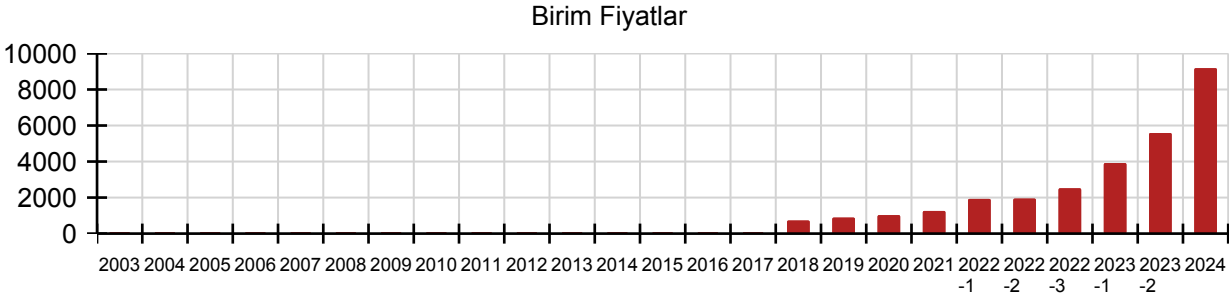

### Yapım Şartları

Çimento harcı ile yonu taşından Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, 30-40cmxserbest boy ortalama 30-35Cm (35Cm dahil) kalınlıkta (derinlikte) düz kaplama yapılması işçiliği; taşın kenarlarına şerbet yuvasının açılması, taşın harca yapışması için arka yüzeyin murçlanması, taşın kuyruklu taş haline getirilmesi, taşların şakuli derz aralarına gerek yatay gerek düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde, yatay satırların terazisinde olarak birer sıra halinde yerleştirilip arkalarına Poz no: V.0104A da belirtilen 400 doz Çimento harcının her sırada sulu olarak akıtılması ve gerek derzlerde gerekse arkalarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, derzden dışarı çimento şerbeti akmaması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde ile sıvanması (çamur veya macun), imalatın bitiminde yonu taşı yüzünde kalması muhtemel taş peşleri ile harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan sertliği 1,5 dan küçük taşlarda taraklanarak, 1,5 dan yüksek taşlarda mucarta yapılarak taşın yüzeyinin düzeltilmesi ve özgün hale getirilerek temizlenmesi işi için (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT: Taş bedeli V.0227/001, V.0227/002, V.0227/003, V.0227/004, V.0227/005, V.0227/006, V.0227/007, V.0229/A01,V.0229/A02, V.0229/A03pozları arasından uygun olanından ödenir.

## V.1104/008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,080000
		İşçilik:		
		Taş Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.