

V.1104/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1104/A008

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 30-40 cmxserbest boy ortalama 30-35 cm (35 cm dâhil) derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	938,81	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1066,01	0,00	0,00
2022-1	2011,55	0,00	0,00
2021	1307,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	2045,43	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	763,91	0,00	0,00
2022-3	2611,89	0,00	0,00
2023-1	4027,99	0,00	0,00
2023-2	5787,81	0,00	0,00

V.1104/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

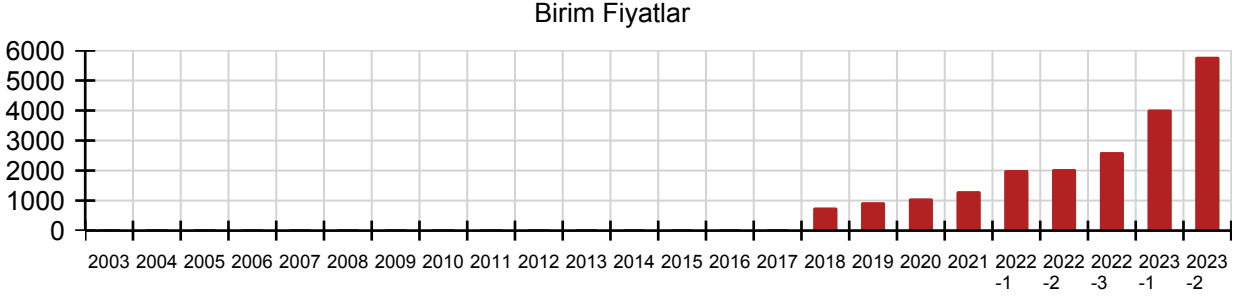

Yapım Şartları

Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle yonu taşından Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak,30-40cmxserbest boy ortalama 30-35Cm (35Cm dahil) kalınlıkta (derinlikte) düz kaplama yapılması işçiliği; taşın kenarlarına şerbet yuvasının açılması, taşın harca yapışması için arka yüzeyin murçlanması, taşın kuyruklu taş haline getirilmesi, taşların şakuli derz aralarına gerek yatay gerek dikey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde, yatay satırların terazisinde olarak birer sıra halinde yerleştirilip arkalarına Poz no: V.0130A da belirtilen 400 doz puzolan katkı horasan harcının her sırada sulu olarak akıtılması ve gerek derzlerde gerekse arkalarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, derzden dışarı puzolan katkı horasan harcı şerbeti akmaması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde ile sıvanması (çamur veya macun), imalatın bitiminde yonu taşı yüzünde kalması muhtemel taş peşleri ile harç lekelerinin temizlenmesi işi için (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Taş bedeli V.0227/001, V.0227/002, V.0227/003, V.0227/004, V.0227/005, V.0227/006, V.0227/007, V.0229/A01,V.0229/A02, V.0229/A03 pozları arasından uygun olanından ödenir.

NOT: 1-Tarak ve mucarta yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. Görünmeyen arka yüzlerde teknik bir zorunluluk olmadıkça tarak ve mucarta yapılmaz.2- Akçe geçmez yapıldığı için derz ödenmez.

V.1104/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,080000
		İşçilik:		
		Taş Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.