

## 25.288.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5210 (193-210)

**Tanımı** Ø=350, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6979,14	1588,83	794,42
2025-Kasım	6910,48	1575,21	787,61
2025-Ekim	6720,61	1536,05	768,03
2025-Eylül	6588,15	1487,91	743,96
2025-Ocak	5750,00	1286,25	643,13
2024	4959,75	974,75	487,38
2023-2	2934,38	590,63	295,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2163,88	361,38	180,69
2022-3	1800,43	233,19	116,60
2022-2	1746,61	179,38	89,69
2022-1	1250,63	179,38	89,69
2021	809,04	117,56	58,78
2020	730,73	96,35	48,18
2019	674,86	81,99	41,00
2018	510,00	45,80	22,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

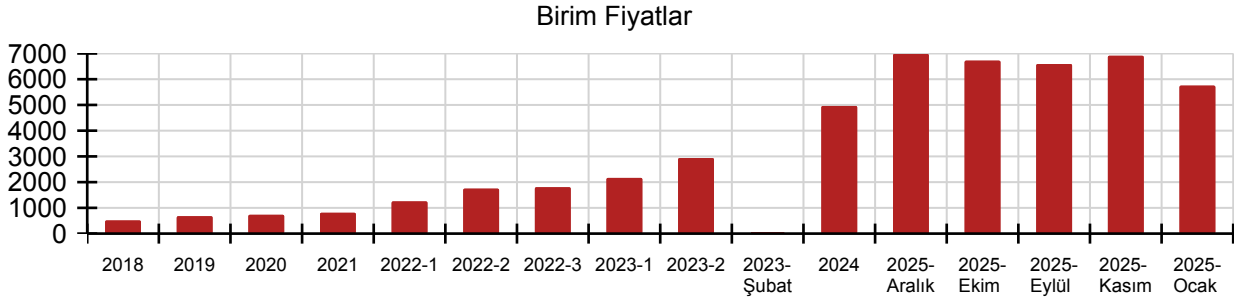

### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofralı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5210		Ø 350 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.