

## 25.260.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.260.1206</b>	<b>(174-1206)</b>
<b>Tanımı</b>	20 m³/h, Ø273, DN 100, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisi	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22082,71	1134,89	567,45
2025-Kasım	21615,40	1125,15	562,58
2025-Ekim	21323,51	1097,19	548,60
2025-Eylül	20748,48	1062,80	531,40
2025-Ocak	18031,25	918,75	459,38
2024	13371,25	696,25	348,13
2023-2	9474,38	421,88	210,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6293,13	258,13	129,07
2022-3	4808,56	166,56	83,28
2022-2	4770,13	128,13	64,07
2022-1	2765,63	128,13	64,07
2021	1823,18	83,98	41,99
2020	1694,25	68,83	34,42
2019	1271,56	58,56	29,28
2018	1250,00	37,00	18,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.260.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

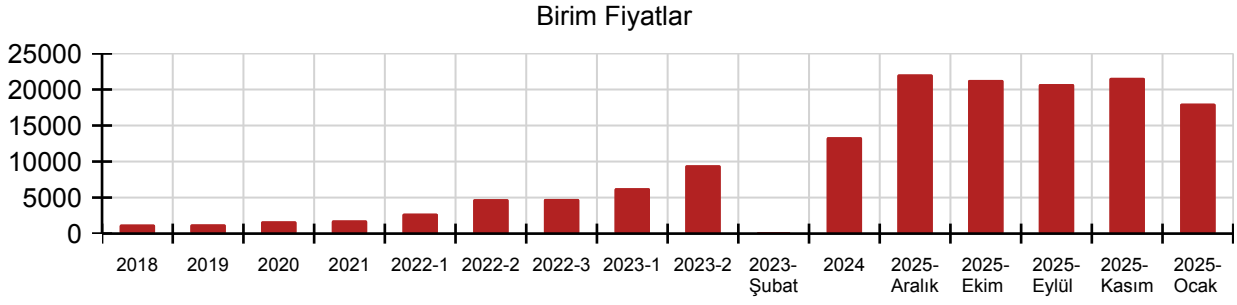

### Yapım Şartları

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sađlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.

## 25.260.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.260.1206		20 m <sup>3</sup> /h, Ø273 , DN100 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI ) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.