

## V.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1113

**Tanımı** Yonu taşından farisili, köşeli türbe külâhı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	736,48	0,00	0,00
2018	853,70	0,00	0,00
2017	772,66	0,00	0,00
2013	574,09	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1291,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1974,06	0,00	0,00
2023-1	3967,63	0,00	0,00
2020	1092,48	0,00	0,00
2019	945,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1987,96	0,00	0,00
2015	662,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2561,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	5593,65	0,00	0,00
2014	634,59	0,00	0,00

## V.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

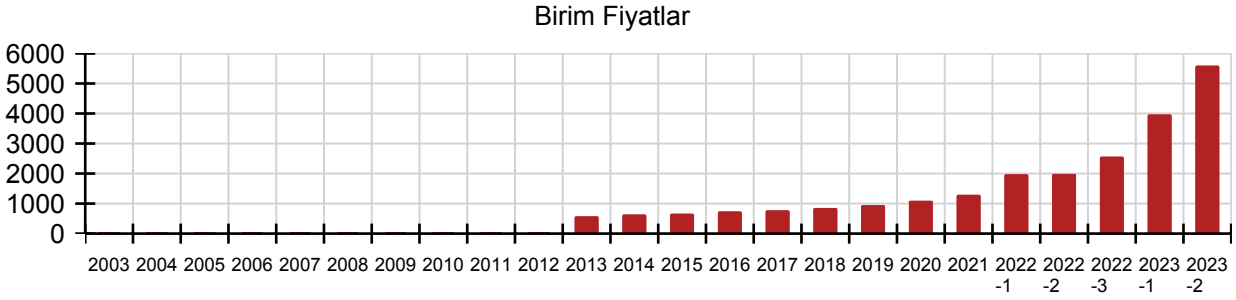

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, ortalama 25 cm. kalınlıkta ve yeni inşaatta yonu taşından farisili köşeli türbe külahı yapılması işçiliği taş yüzlerinin köşe ve kenarlarının gönyesinde olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi alt ve üst yatak sathı ile şakuli derz yüzlerinin en az 5 cm. genişlikteki kısmının yüzeye dik olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, farisi hatları şakulinde konulması, farisi köşelerine şakuli derz getirilmemesi, şakuli derzlerin alttaki taş uzunluğunun takriben ortasına gelecek tarzda şaşırtılması, taşların üst yüzlerinde açılacak 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırılmaç kuyruğu zıvanalara her iki taş birbirine birleştirilecek şekilde 35x3 mm.'lik uçları ikiye kesilmiş ve metal pirimer ile boyanmış demir kenetlerinin konularak kenet ve zıvanalarının erimiş kurşun ile doldurulması ve sıkıştırılması, kontrolca istenirse verilecek krokiye göre taşların alt ve üst yan yüzlerine şerbet kanallı açılması, sıralar tanzim edildikten ve kenetlerle bağlandıktan sonra bu kanallara 400 doz çimento şerbetin akıtılması, şerbetin derzlerden dışarıya sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde sürülmesi, imalatın bitiminde taş yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.