# 35.110.5182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.110.5182** |
| Tanımı | 4 x 400 A'den  4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı  / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 79130,96 | 1852,88 | 926,44 |
| 2025-Kasım | 78194,40 | 1836,98 | 918,49 |
| 2025-Ekim | 76522,80 | 1791,30 | 895,65 |
| 2025-Eylül | 75629,84 | 1735,18 | 867,59 |
| 2025-Ocak | 64425,28 | 1500,00 | 750,00 |
| 2024 | 60704,79 | 3500,00 | 1750,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.110.5182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

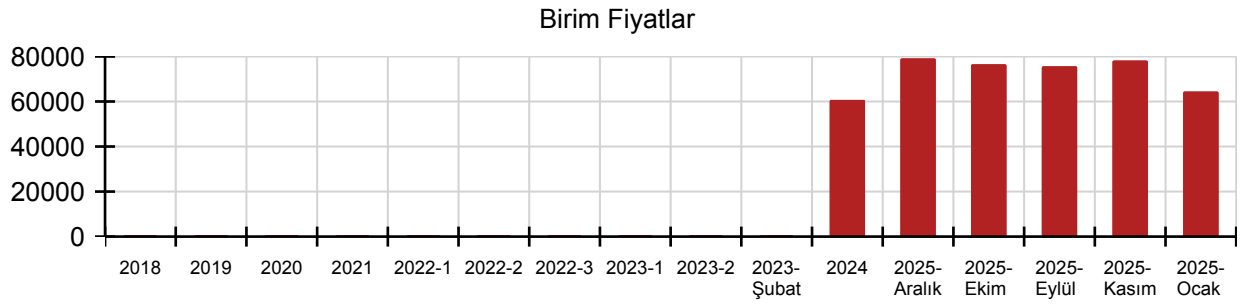


## Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.110.5182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.110.5182 | | 4 x 400 A'den  4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı  / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.