

V.1113/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1113/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından farisili, köşeli türbe külâhı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	599,21	0,00	0,00
2022-1	2072,33	0,00	0,00
2022-3	2693,04	0,00	0,00
2014	663,70	0,00	0,00
2015	692,90	0,00	0,00
2016	773,75	0,00	0,00
2020	1143,28	0,00	0,00
2017	811,11	0,00	0,00
2018	898,41	0,00	0,00
2023-2	5811,23	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	2122,20	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	4136,15	0,00	0,00
2019	990,85	0,00	0,00
2021	1346,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

V.1113/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

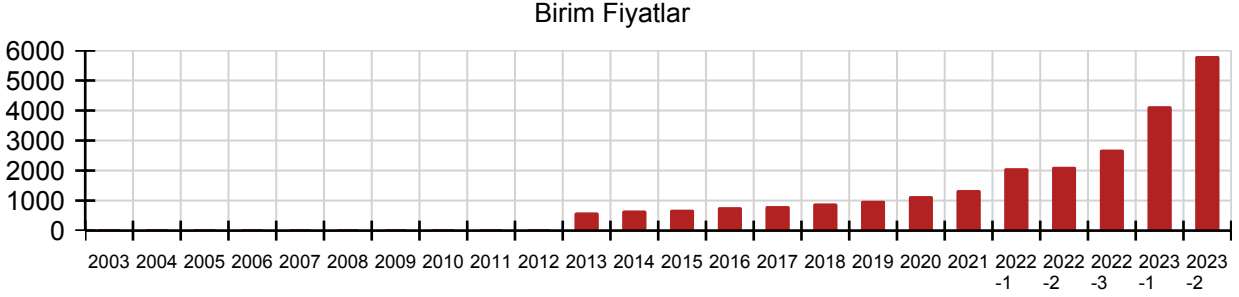

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, ortalama 25 cm. kalınlıkta ve yeni inşaatta yonu taşından farisili köşeli türbe külahı yapılması işçiliği taş yüzlerinin köşe ve kenarlarının gönyesinde olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi alt ve üst yatak sathı ile şakuli derz yüzlerinin en az 5 cm. genişlikteki kısmının yüzeye dik olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, farisi hatları şakulinde konulması, farisi köşelerine şakuli derz getirilmemesi, şakuli derzlerin alttaki taş uzunluğunun takriben ortasına gelecek tarzda şaşırtılması, taşların üst yüzlerinde açılacak 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırılmaç kuyruğu zıvanalara her iki taş birbirine birleştirilecek şekilde 35x3 mm.'lik uçları ikiye kesilmiş ve metal pirimer ile boyanmış demir kenetlerinin konularak kenet ve zıvanalarının erimiş kurşun ile doldurulması ve sıkıştırılması, kontrolca istenirse verilecek krokiye göre taşların alt ve üst yan yüzlerine şerbet kanallı açılması, sıralar tanzim edildikten ve kenetlerle bağlandıktan sonra bu kanallara Poz no:131/C de belirtilen harcın akıtılması, harcın derzlerden dışarıya sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde sürülmesi, imalatın bitiminde taş yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1113/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.