

## V.1131/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1131/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta düz yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	551,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	425,00	0,00	0,00
2013	382,00	0,00	0,00
2022-3	2213,66	0,00	0,00
2022-2	1753,71	0,00	0,00
2023-2	4800,78	0,00	0,00
2022-1	1691,69	0,00	0,00
2021	1094,29	0,00	0,00
2023-1	3400,98	0,00	0,00
2015	490,30	0,00	0,00
2018	662,38	0,00	0,00
2017	590,06	0,00	0,00
2019	784,51	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	905,89	0,00	0,00

## V.1131/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

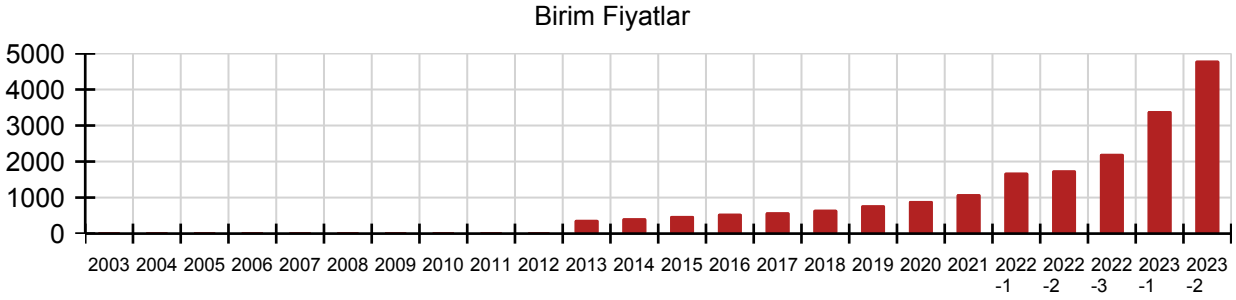

### Yapım Şartları

Kontrolün talimatına veya mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek projeye uygun olarak ortalama 25 cm. kalınlıkta yonu taşından çürütme, şartnamesine uygun olan yerlerde kaplama yapılması işçiliği, taş yüzlerinin köşe ve kenarlarının gönyesinde olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, alt ve üst yatak sathı ile şakuli derz yüzlerini en az 5 cm. genişlikteki kısmını yüzleri dik olarak ince dişli el tarağı ile, geri kalan kısmını geriye doğru takriben 10 derece meyilli olarak kaba dişli el tarağı ile işlenmesi, taşların derzlerine testere çekilerek boşluk kalmayacak şekilde terazisinde ve yapılması gereken yere kaplama taşının yerleştirilmesi, yan derzlerde ve taşın arkasında boşluk kalmayacak şekilde V.0130/C de tanımlı harç ile doldurulması., derz yüzlerindeki harç pisliklerinin temizlenmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşı-ma, boşaltma, bütün malzeme zayıat ve işçilik giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil, (taş bedeli hariç ), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1131/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.