

## V.1132/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1132/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta kavisli yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	437,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1027,39	0,00	0,00
2023-1	3850,98	0,00	0,00
2022-2	1977,46	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1915,44	0,00	0,00
2023-2	5438,28	0,00	0,00
2022-3	2503,16	0,00	0,00
2014	486,50	0,00	0,00
2019	889,76	0,00	0,00
2015	559,05	0,00	0,00
2017	671,94	0,00	0,00
2018	753,38	0,00	0,00
2016	628,00	0,00	0,00
2021	1240,54	0,00	0,00

## V.1132/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

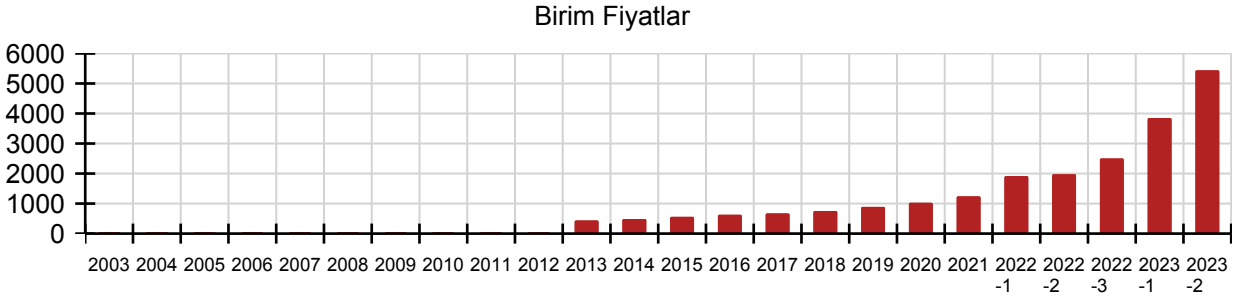

### Yapım Şartları

Poz no: V.1131/B şartlarıyla eski veya yeni çürütölmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde orta-lama 25 cm. kalınlıkta kavisli satırlı yonu taşı kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1131 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1132/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.