35.140.2327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.2327** **(727-223)**
Tanımı	4 x 16 mm2 (1 1/2") 40 ø mm / Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS -9) içinde NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1160,09	515,88	257,94
2025-Kasım	1147,94	511,45	255,73
2025-Ekim	1116,49	498,73	249,37
2025-Eylül	1088,55	483,10	241,55
2025-Ocak	953,53	417,63	208,82
2024	586,00	131,00	65,50
2023-2	458,00	68,50	34,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	346,00	42,70	21,35
2022-3	374,00	27,60	13,80
2022-2	367,48	21,20	10,60
2022-1	162,00	21,20	10,60
2021	99,00	16,30	8,15
2020	65,00	13,30	6,65
2019	52,50	11,30	5,65
2018	38,20	8,90	4,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

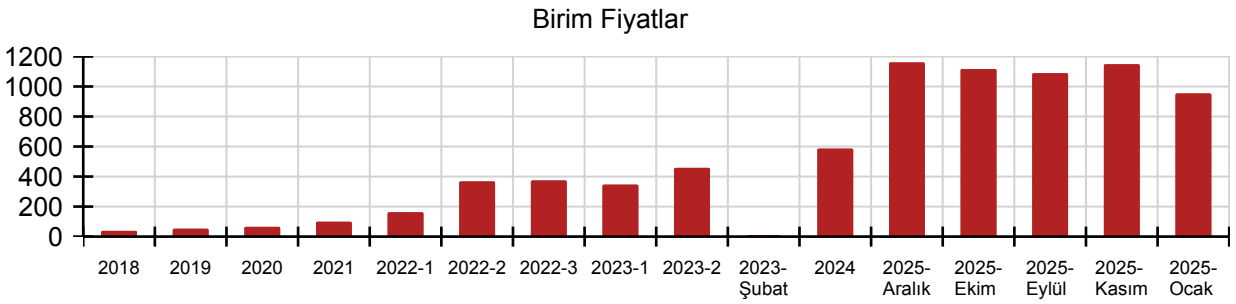

Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi Ölçü: BFT No 35.140.2100'deki gibi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2406		1x 16 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	4,000000
20.300.1405		1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,370000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,700000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,530000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.