

## 35.140.2509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2509 (727-410)

**Tanımı** 3x4 mm<sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	164,85	74,89	37,45
2025-Kasım	162,80	74,24	37,12
2025-Ekim	157,78	72,40	36,20
2025-Eylül	153,59	70,13	35,07
2025-Ocak	132,13	60,63	30,32
2024	96,50	41,50	20,75
2023-2	69,50	21,80	10,90
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	51,00	13,60	6,80
2022-3	44,10	8,75	4,38
2022-2	42,01	6,70	3,35
2022-1	23,80	6,70	3,35
2021	15,20	5,15	2,58
2020	11,40	5,15	2,58
2019	11,20	4,95	2,48
2018	8,50	3,90	1,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

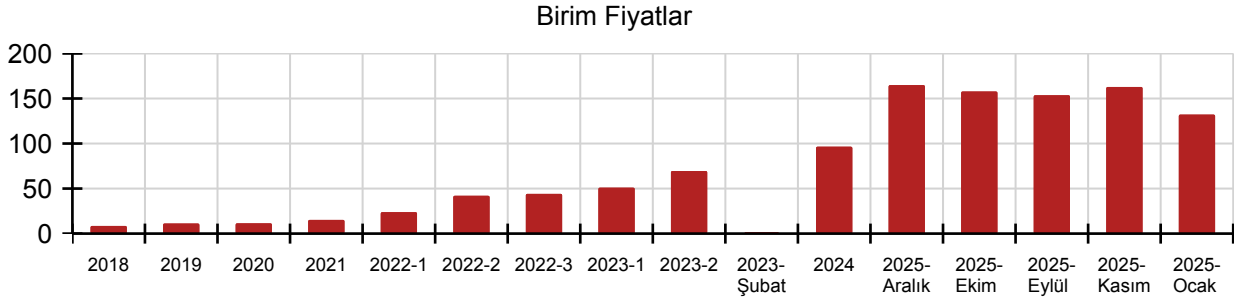

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

## 35.140.2509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2509		3 x 4 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.