

## 35.160.6501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.160.6501 (739-301)</b>                    |
| <b>Tanımı</b>  | Ø=50 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Boruları |
| <b>Birimi</b>  | m   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                   |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 108.63       | 82.45         | 41.23           |
| 2025-Kasım  | 107.84       | 81.75         | 40.88           |
| 2025-Ekim   | 105.59       | 79.71         | 39.86           |
| 2025-Eylül  | 102.76       | 77.21         | 38.61           |
| 2025-Ocak   | 88.75        | 66.75         | 33.38           |
| 2024        | 33.70        | 13.70         | 6.85            |
| 2023-2      | 17.20        | 7.20          | 3.60            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 13.40        | 4.50          | 2.25            |
| 2022-3      | 10.10        | 2.90          | 1.45            |
| 2022-2      | 9.40         | 2.20          | 1.10            |
| 2022-1      | 7.05         | 2.20          | 1.10            |
| 2021        | 4.25         | 1.55          | 0.78            |
| 2020        | 3.50         | 1.25          | 0.63            |
| 2019        | 3.30         | 1.15          | 0.58            |
| 2018        | 2.85         | 0.90          | 0.45            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.6501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

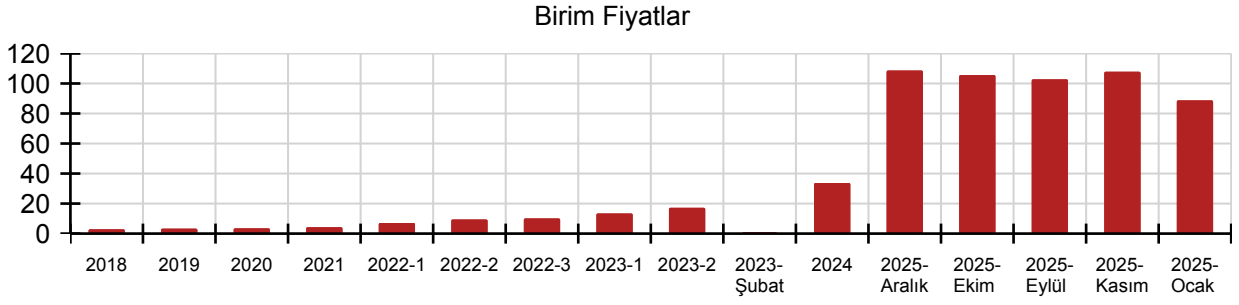

### Yapım Şartları

Enerji ve telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafaza borusu olarak kullanılan, TS EN 61386-24 standardına uygun, en az 450 N dış basınca dayanıklı polietilen koruge boru temini, döşemesi her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.160.6501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.160.6501 |                 | Ø 50 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m      | 1.000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0.060000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0.100000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0.100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.