35.140.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.2301** **(727-209)**
Tanımı	2 x 2,5 mm2 (1/2") 15 ø mm / Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS -9) içinde NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	319,68	208,84	104,42
2025-Kasım	317,00	207,04	103,52
2025-Ekim	309,38	201,90	100,95
2025-Eylül	301,16	195,58	97,79
2025-Ocak	265,64	169,06	84,53
2024	197,00	107,00	53,50
2023-2	132,00	56,00	28,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	91,50	34,80	17,40
2022-3	49,40	22,50	11,25
2022-2	44,14	17,30	8,65
2022-1	28,20	17,30	8,65
2021	19,70	13,30	6,65
2020	14,90	10,90	5,45
2019	12,50	9,30	4,65
2018	9,80	7,35	3,68

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

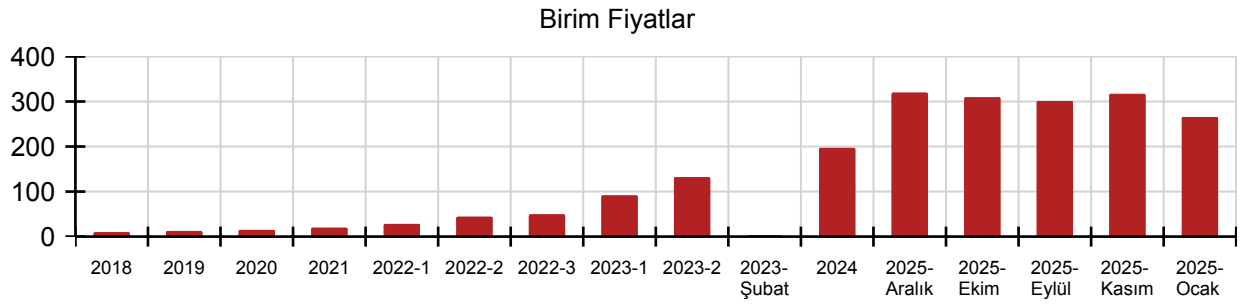

Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi Ölçü: BFT No 35.140.2100'deki gibi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	2,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,280000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.